


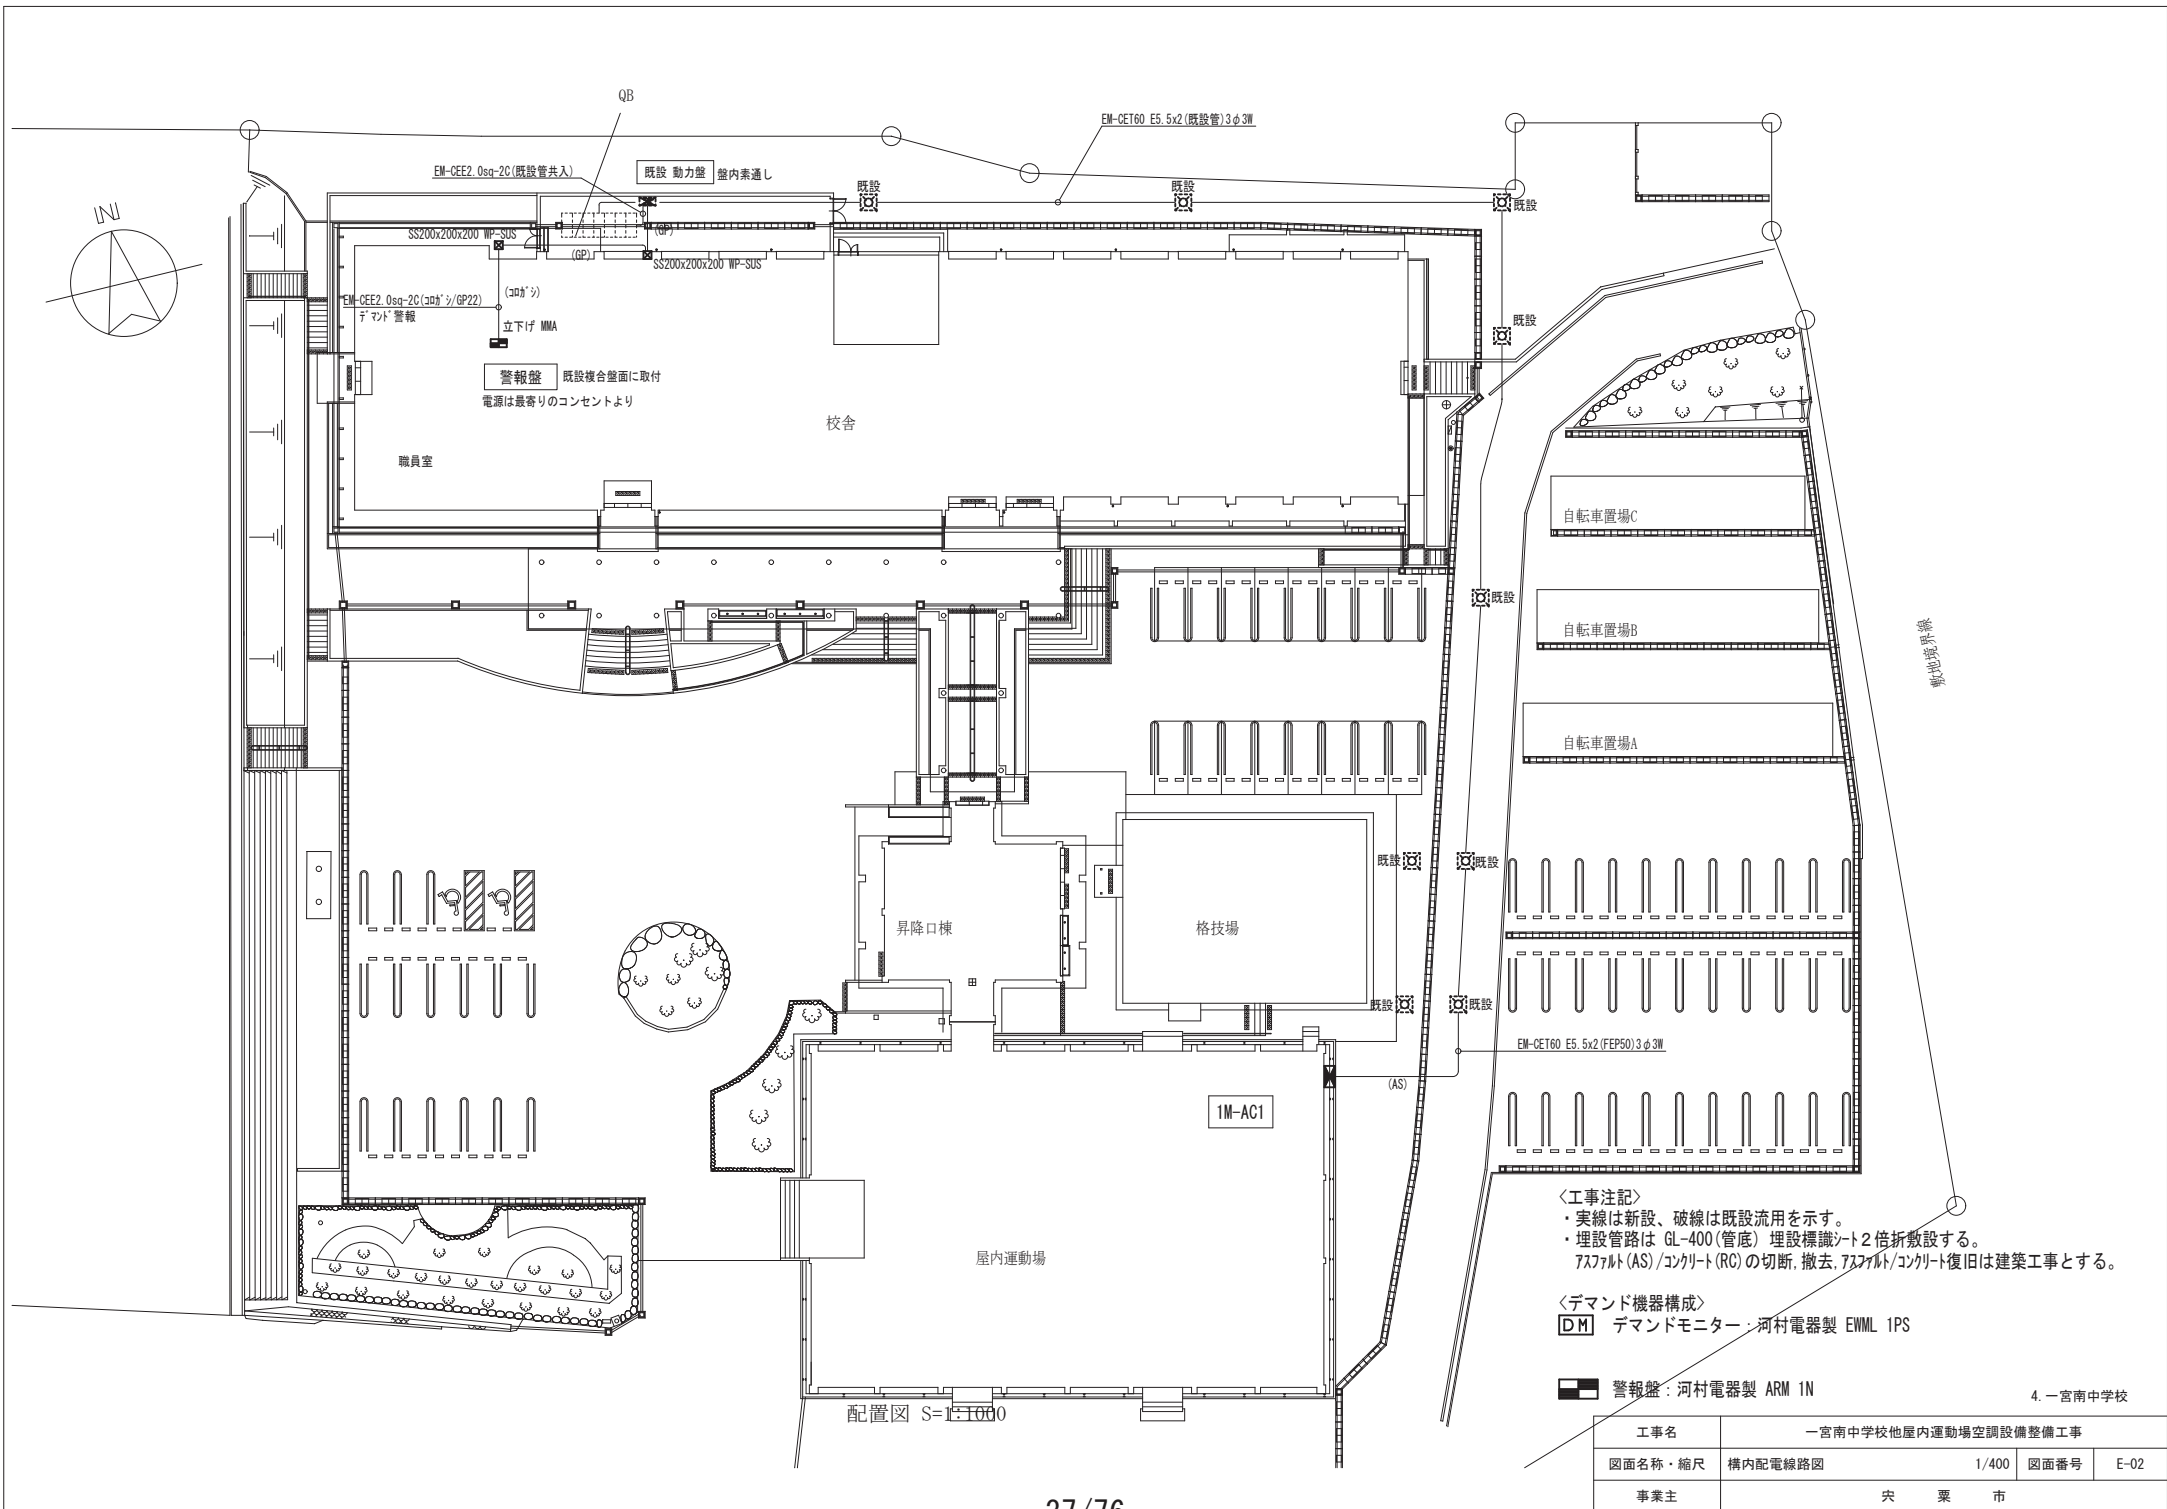

＜工事注記＞
・実線は新設、破線は既設流用を示す。
・埋設管路は GL-400(管底) 埋設標識シート2倍折敷設する。
7ｽﾌﾟﾙﾄ(AS)/ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC)の切断、撤去、7ｽﾌﾟﾙﾄ/ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧は建築工事とする。


＜デマンド機器構成＞
[DM] デマンドモニター 河村電器製 EWML 1PS

[] 警報盤 河村電器製 ARM 1N


4. 一宮南中学校

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事		
図面名称・縮尺	構内配電線路図	1/400	図面番号 E-02
事業主	央 栗 市		

材質	SUS製	種別	屋外壁掛露出型	分岐回路					電源		容量	警報	遠隔	INV 対応	電線		接地	制御	負荷名称
盤名称	主幹・結線			回路番号	種別	P	F	T	MC	相	電圧				[Kw]	sq	sq/mm	方式	
1M-AC1 計18.24KW ◎ ED ◎ ELB	38sq (3φ) × MCCB 3P3E 100AF/100AT			A	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
				B	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
				C	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
				D	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
				E	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
				F	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機


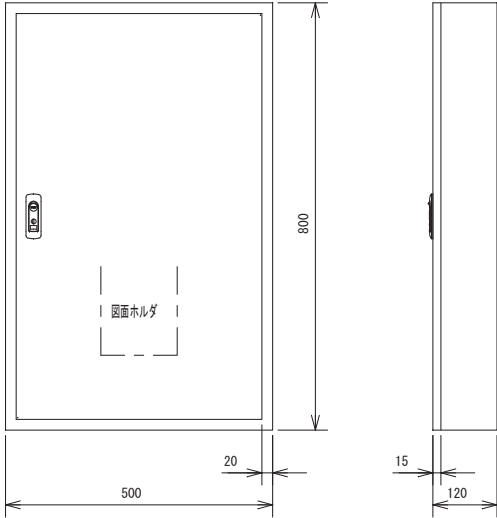


1M-AC1 参考姿図
製造者標準仕様

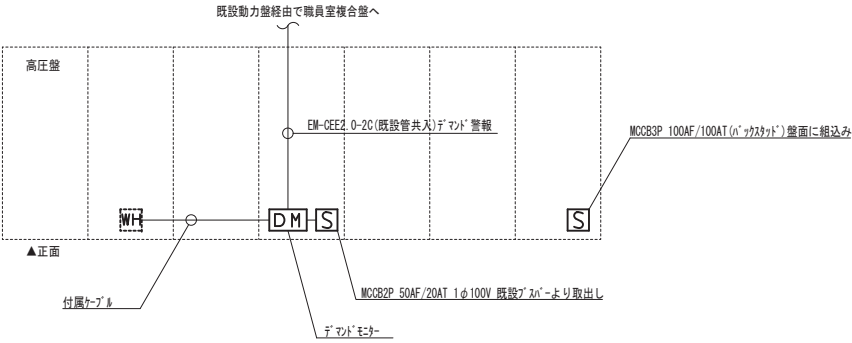

既設キュービクル 1/50

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事		
図面名称・縮尺	分電盤接続図・キュービクル詳細図	-	図面番号 E-03
事業主	栄 栗 市		

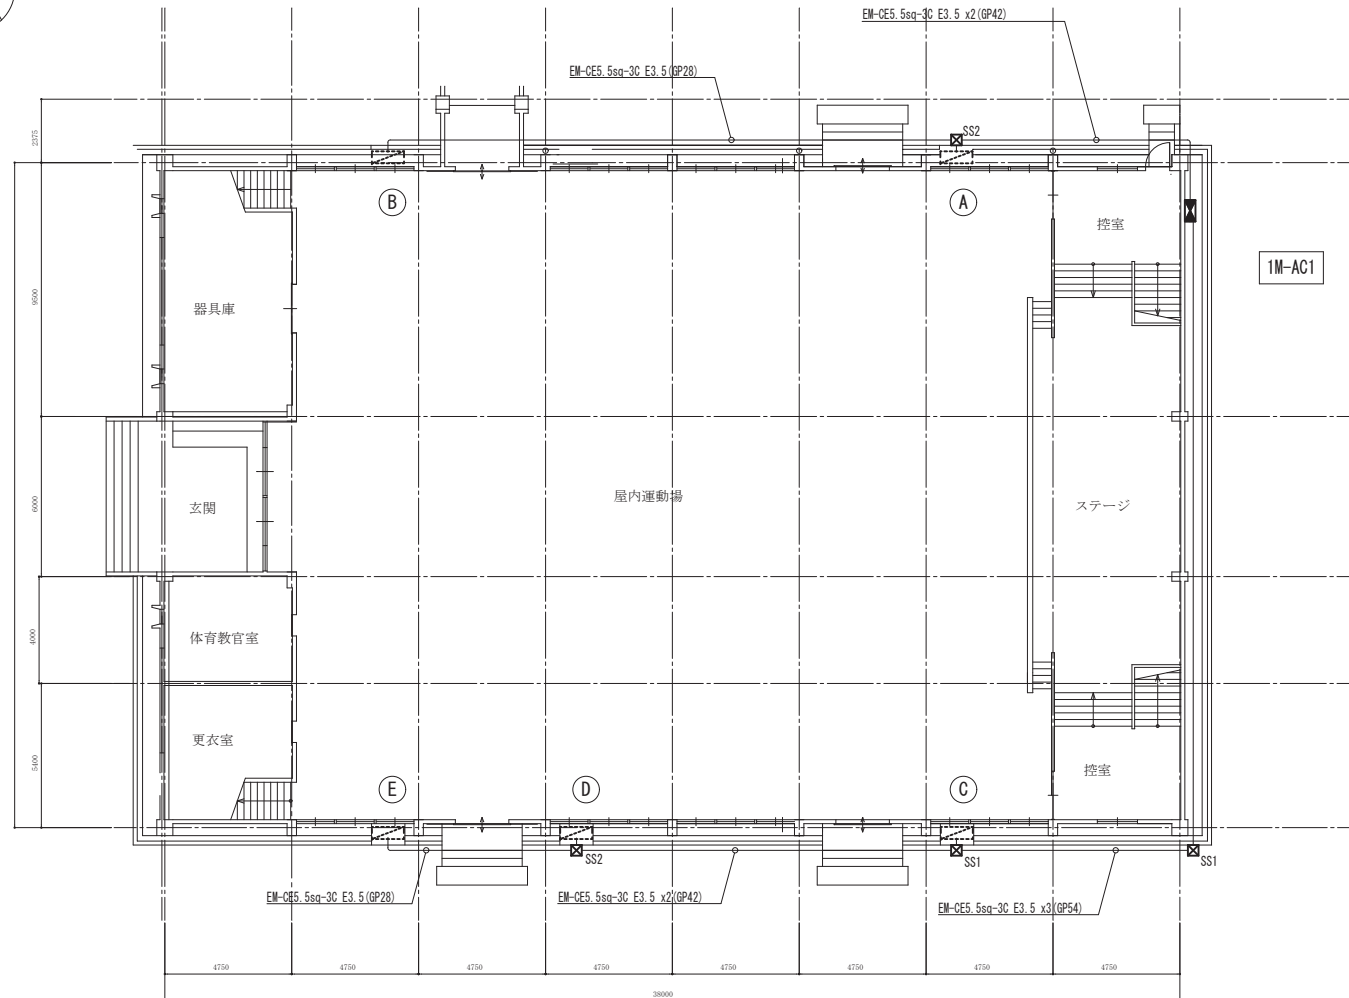


1階平面図 S=1/200

<凡例>
☒ SS1 SS500x500x300 WP-SUS
☒ SS2 SS300x300x300 WP-SUS

4. 一宮南中学校

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事			
図面名称・縮尺	動力設備 1 階平面図	1/200	図面番号	E-04
事業主	栄 栗 市			


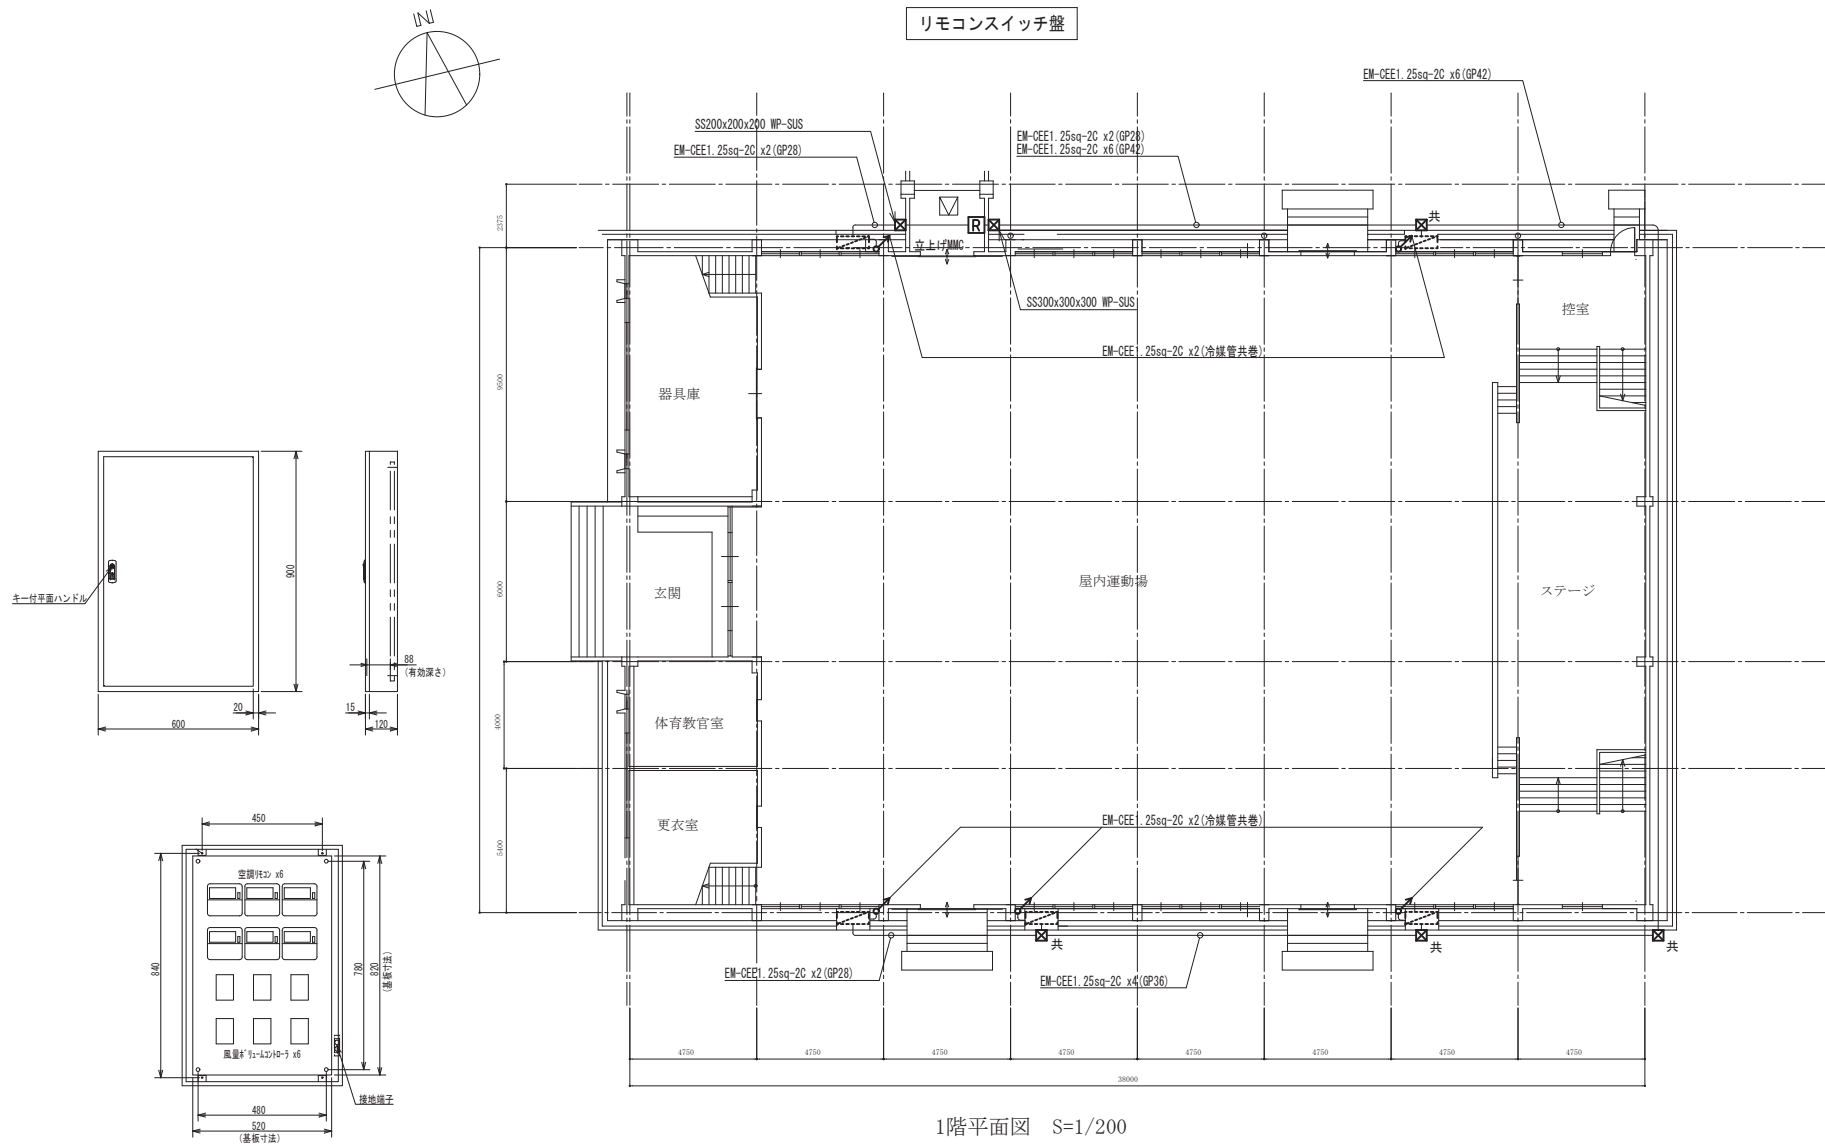


1階平面図 S=1/200

空調リモコンスイッチ盤
キャビネット壁に空調機器組込み(機械設備工事)
日東工業:B12-69相当品

4. 一宮南中学校


工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事			
図面名称・縮尺	空調計装設備 1 階平面図	1/200	図面番号	E-05
事業主	栄 栗 市			

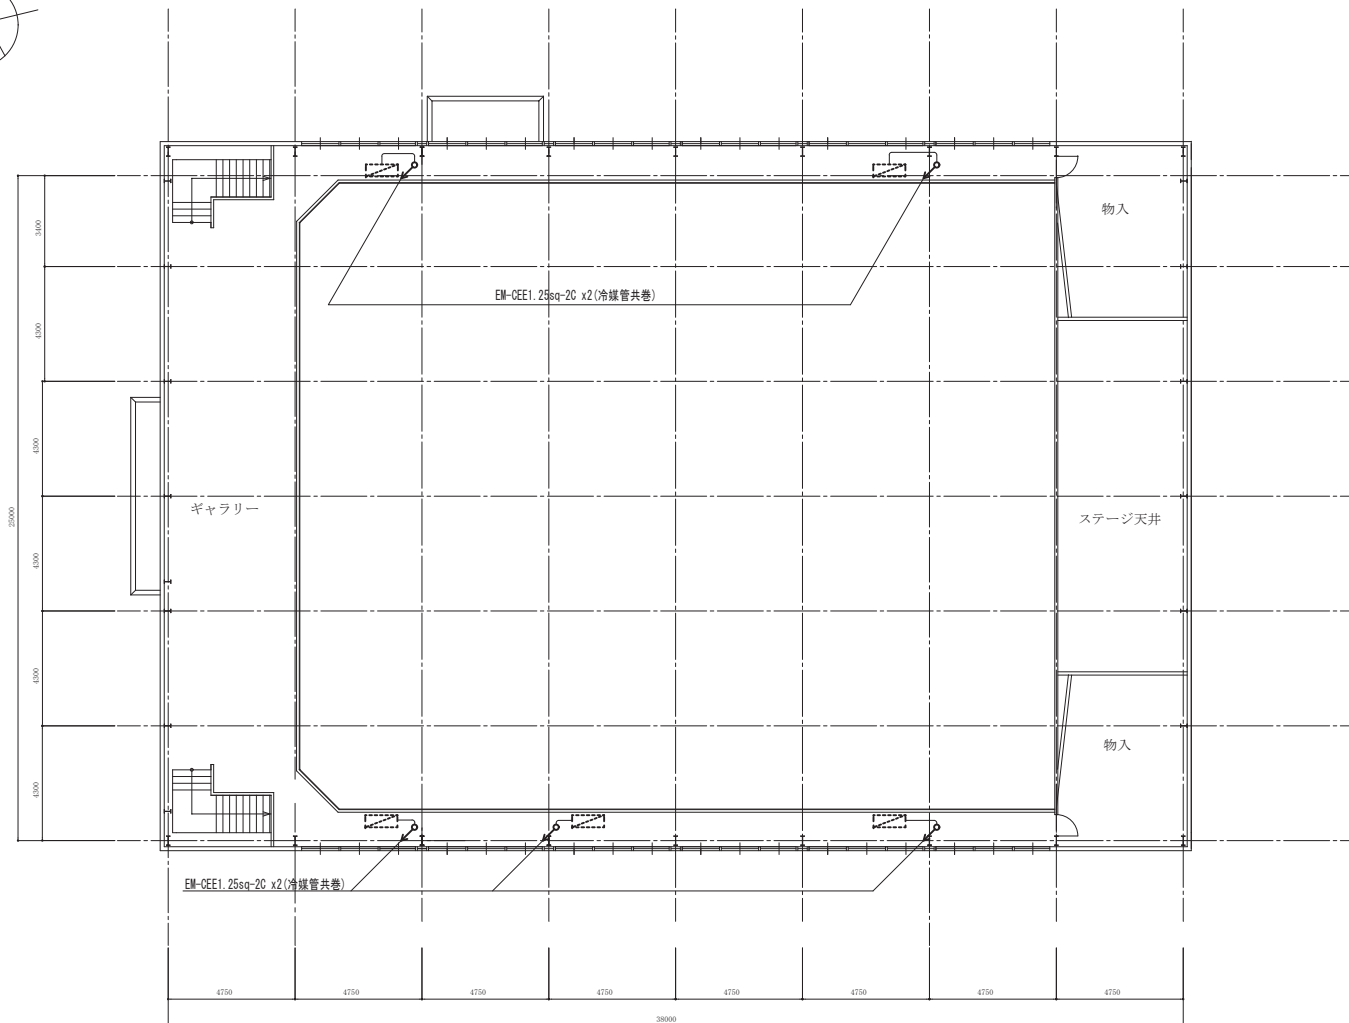

メンテナンスデッキ平面図 S=1/200

4. 一宮南中学校

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事			
図面名称・縮尺	空調計装設備メンテナンスデッキ平面図	1/200	図面番号	E-06
事業主	央 票 市			

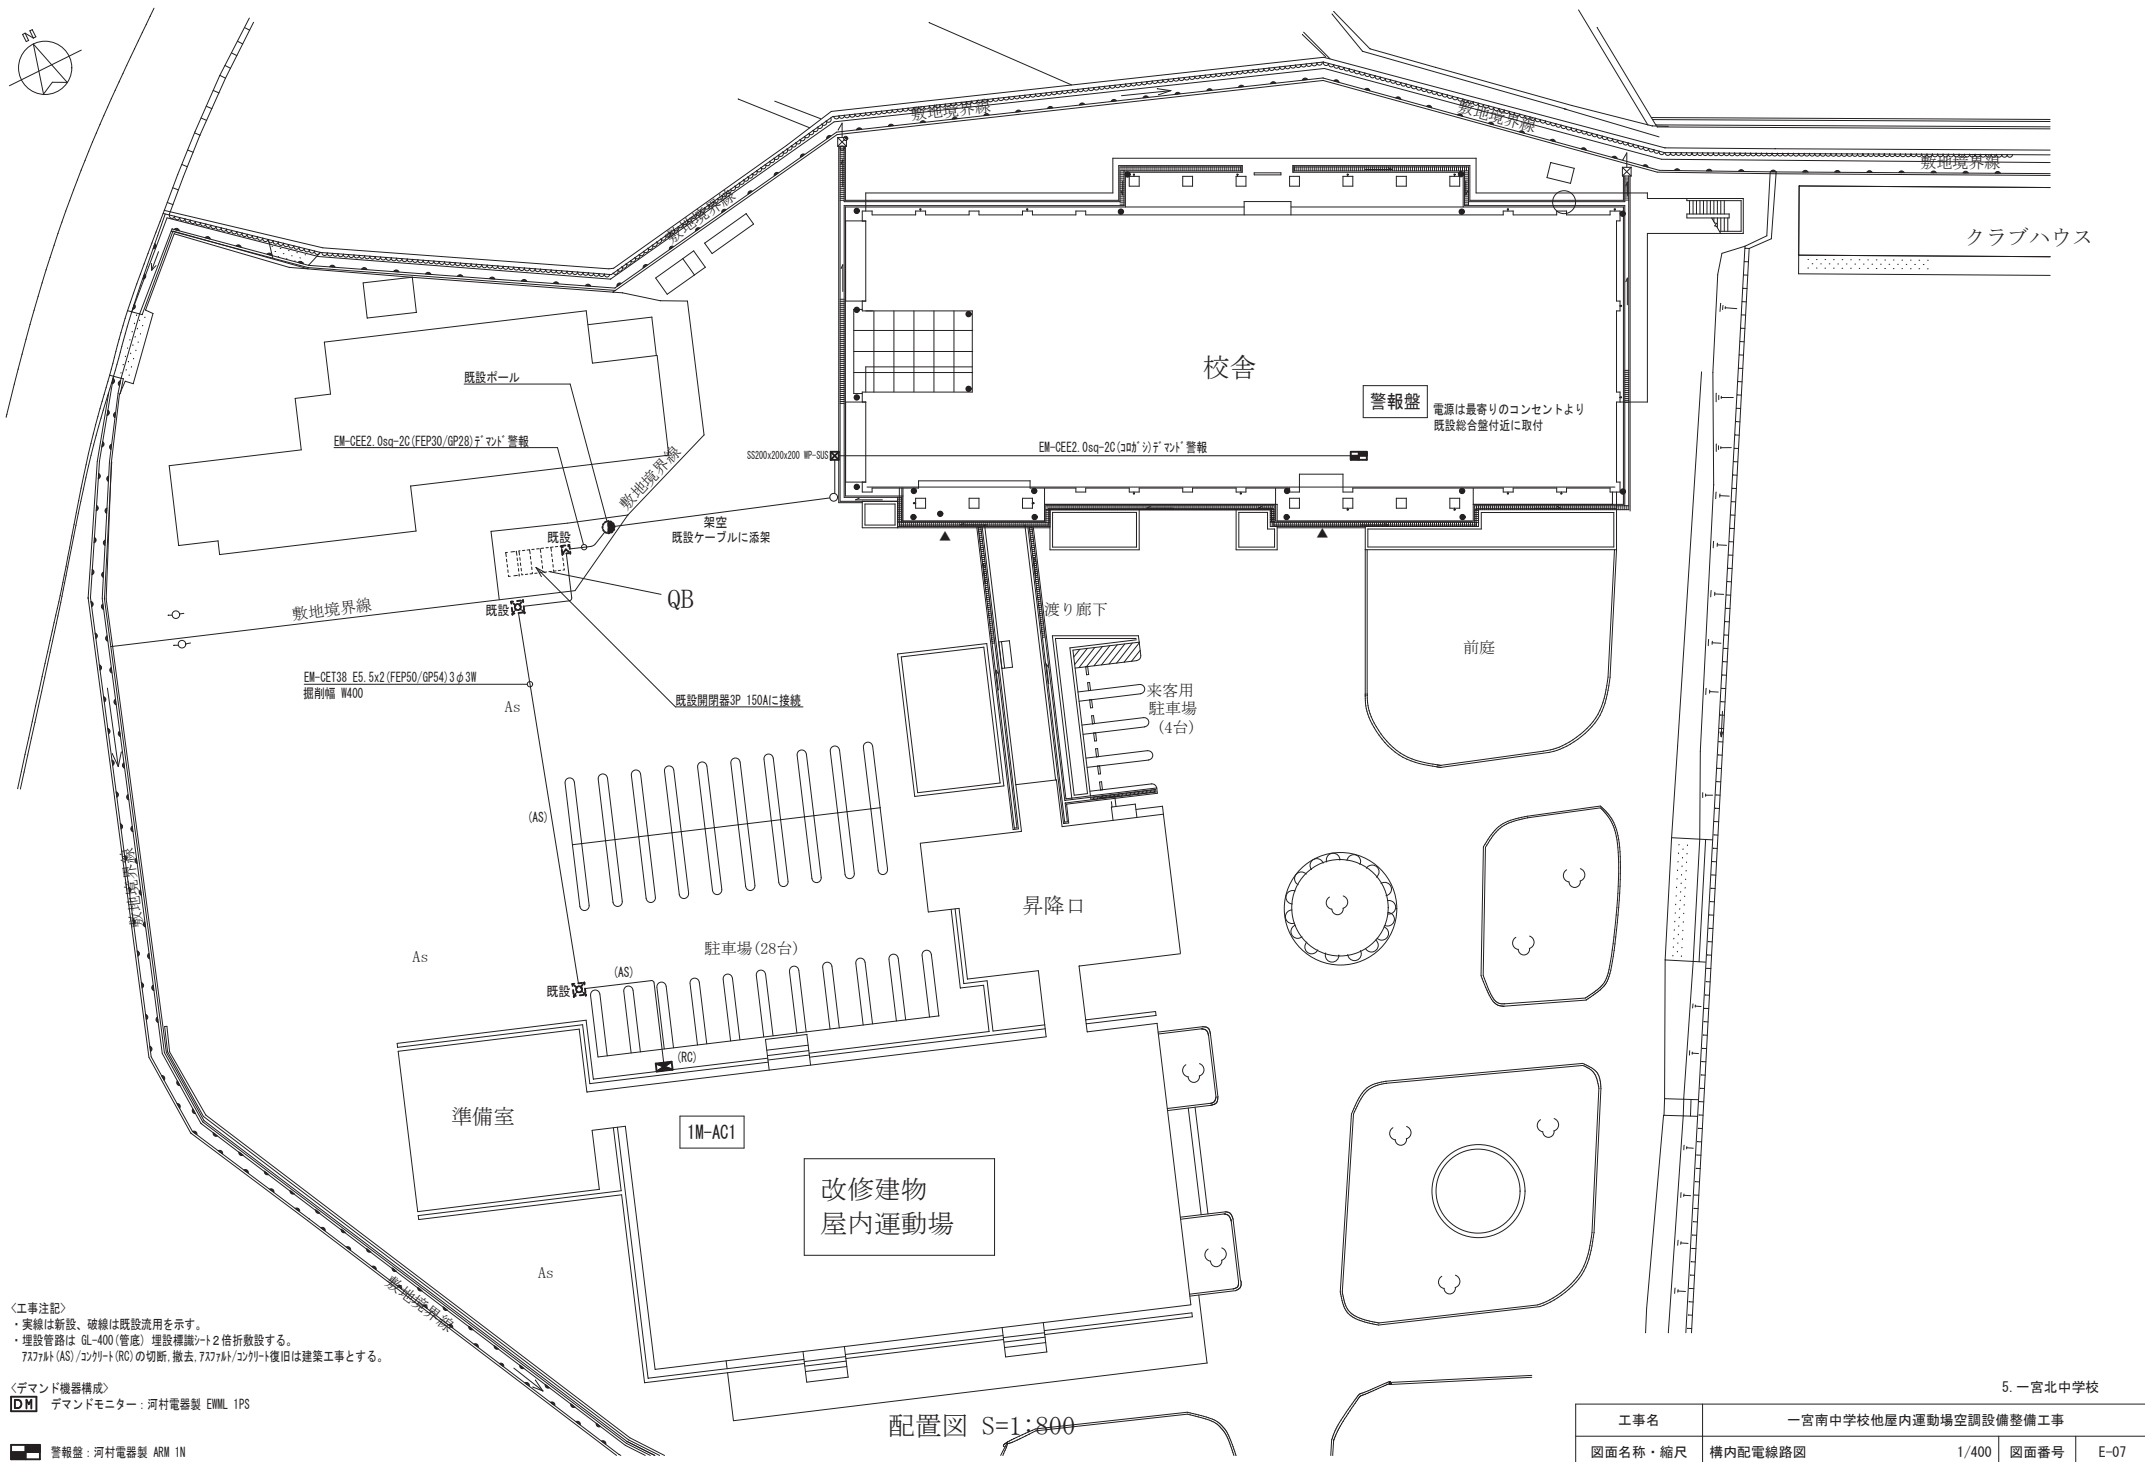

＜工事注記＞
・実線は新設、破線は既設流用を示す。
・埋設管路は GL-400 (管底) 埋設標識シート2倍折敷設する。
7X7X40 (AS) / コンクリート (RC) の切断、撤去、7X7X40 / コンクリート復旧は建築工事とする。

＜デマンド機器構成＞
[DM] デマンドモニター：河村電器製 ENML 1PS

[警報盤] 河村電器製 ARM 1N


配置図 S=1:800

5. 一宮北中学校


工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事			
図面名称・縮尺	構内配電線路図	1/400	図面番号	E-07
事業主	央 栗 市			

材質	SUS製	種別	屋外壁掛露出型	分岐回路					電源		容量	警報	遠隔	INV 対応	電線 sq	接地 sq/mm	制御 方式	負荷名称		
盤名称	主幹・結線			回路番号	種別	P	F	T	MC	相	電圧								[Kw]	
1M-AC1 計6.08KW ◎ ED ◎ ELB	38sq (3φ)  MCCB 3P3E 100AF/50AT			A	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機	
				B	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機	

材質	SUS製	種別	屋外壁掛露出型	分岐回路					電源		容量	警報	遠隔	INV 対応	電線 sq	接地 sq/mm	制御 方式	負荷名称	
盤名称	主幹・結線			回路番号	種別	P	F	T	MC	相	電圧	[Kw]							
1M-AC2	22sq (3φ)  計9.12KW			C	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
				D	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
				E	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
					ELCB	3				3	200								予備
◎ ED	◎ ELB																		

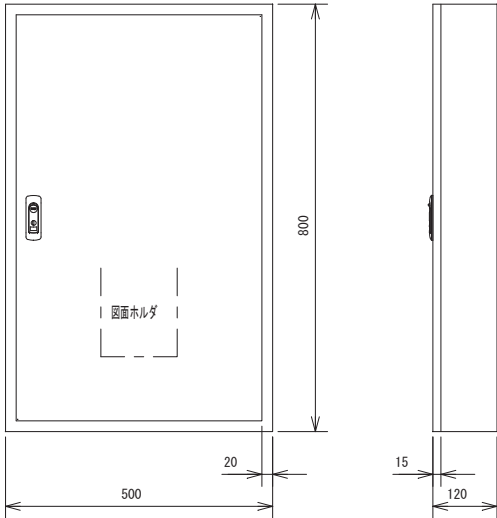


1M-AC1 参考姿図
製造者標準仕様

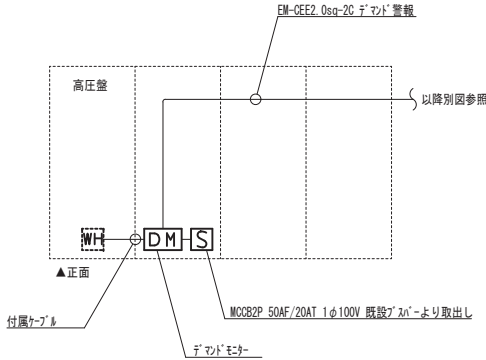

既設キュービクル 1/50

5. 一宮北中学校

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事		
図面名称・縮尺	分電盤接続図・キュービクル詳細図	-	図面番号 E-08
事業主	央 栗 市		


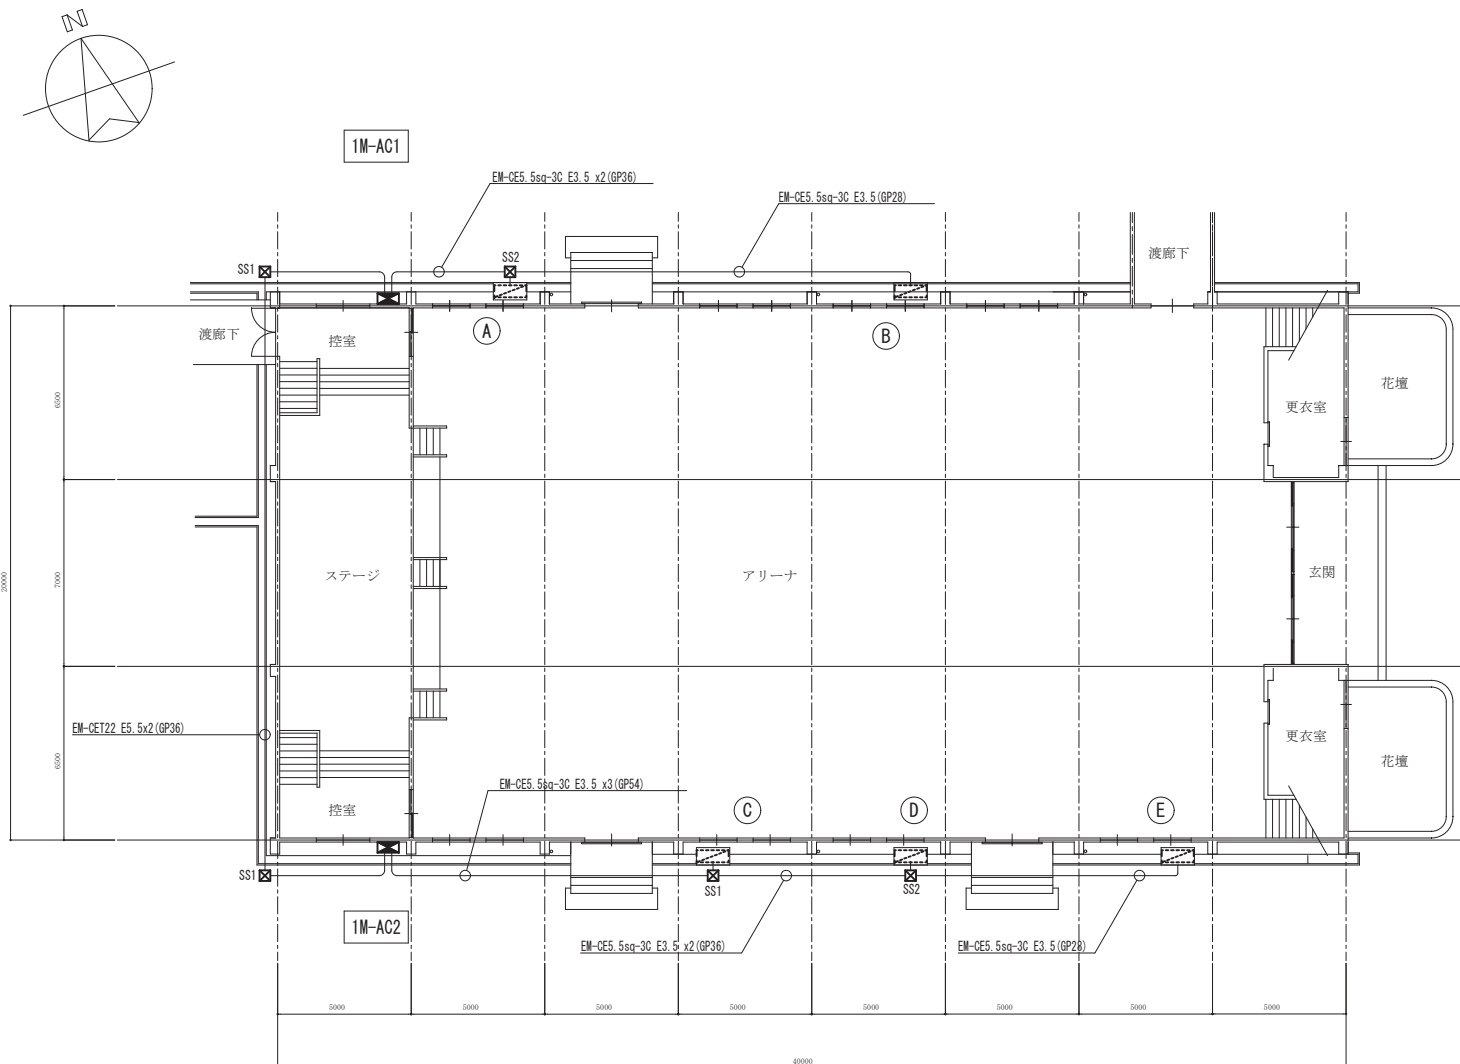


1階平面図 S=1/200

＜凡例＞
 SS1 SS500x500x300 WP-SUS
 SS2 SS300x300x300 WP-SUS

5. 一宮北中学校


工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事		
図面名称・縮尺	動力設備1階平面図	1/200	図面番号 E-09
事業主	央 栗 市		

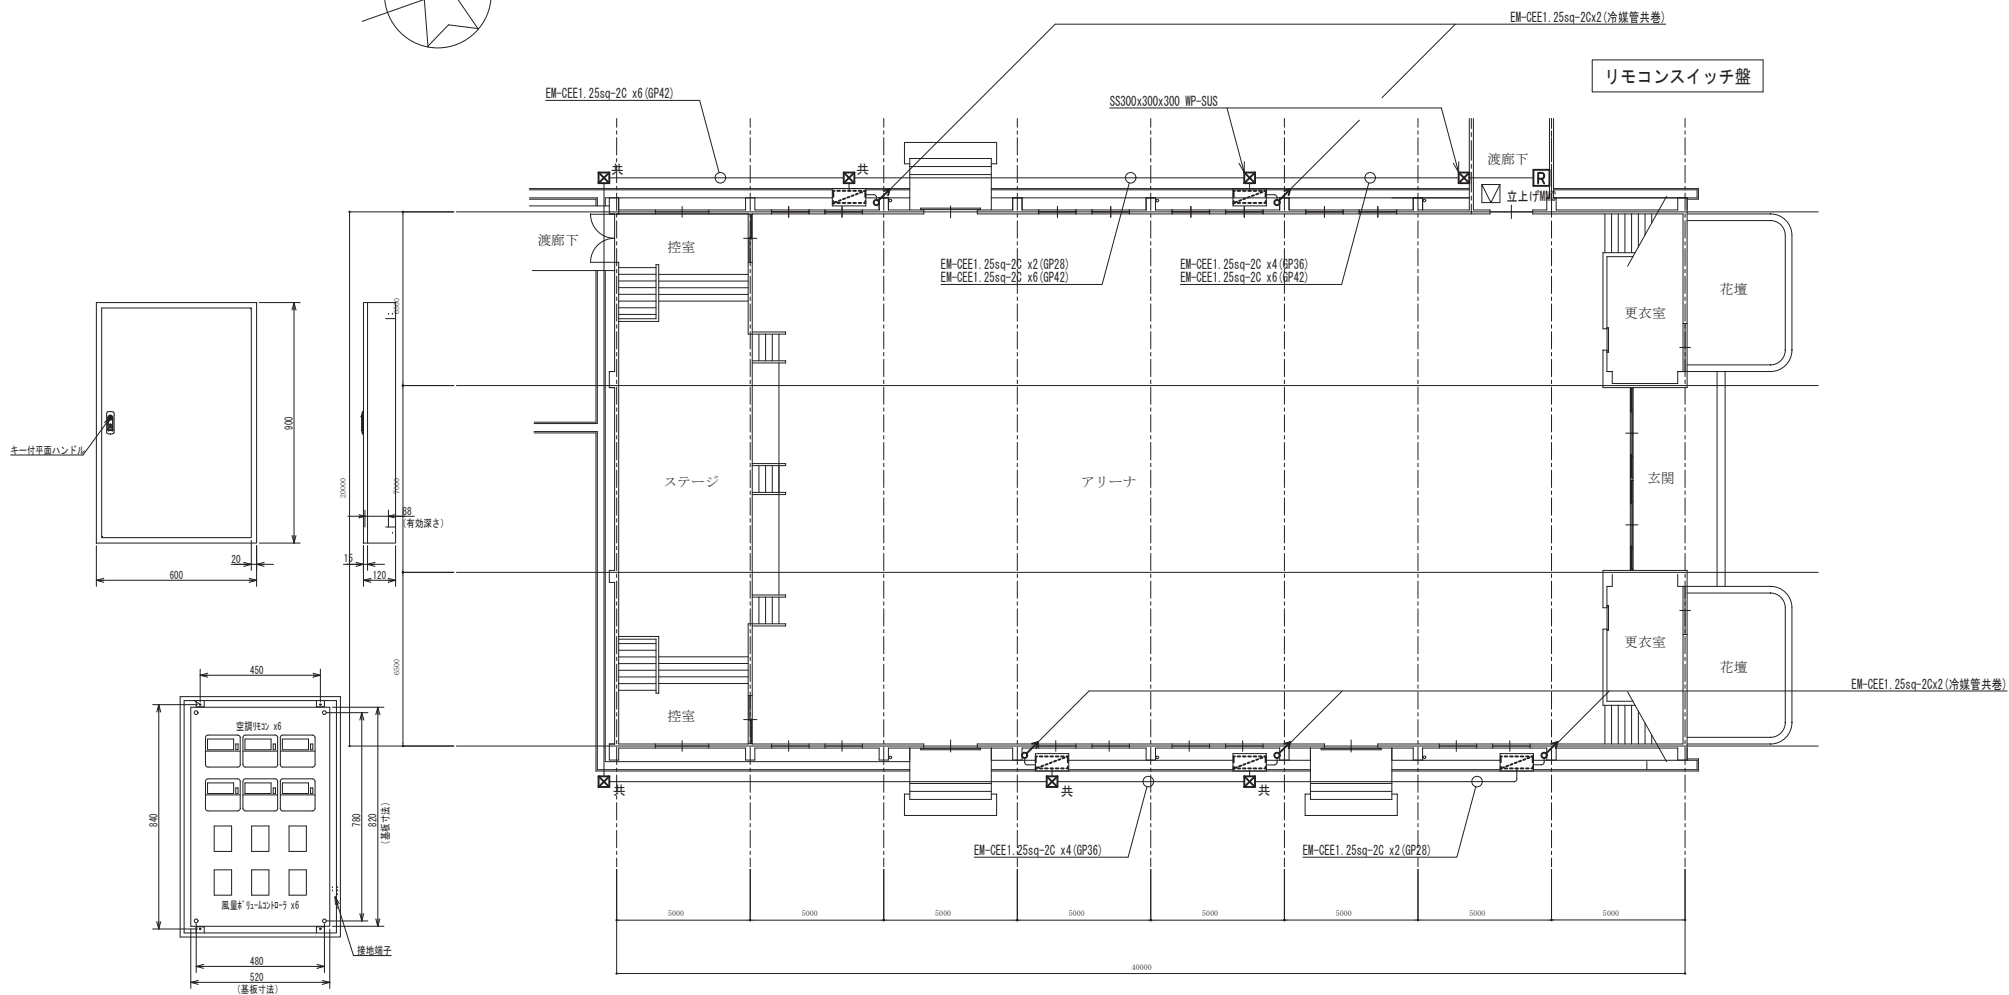

1階平面図 S=1/200

空調リモコンスイッチ盤
キャビネット壁に空調機器組込み(機械設備工事)
日東工業:B12-69相当品



工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事		
図面名称・縮尺	空調計装設備 1 階平面図	1/200	図面番号 E-10
事業主	栄 栗 市		

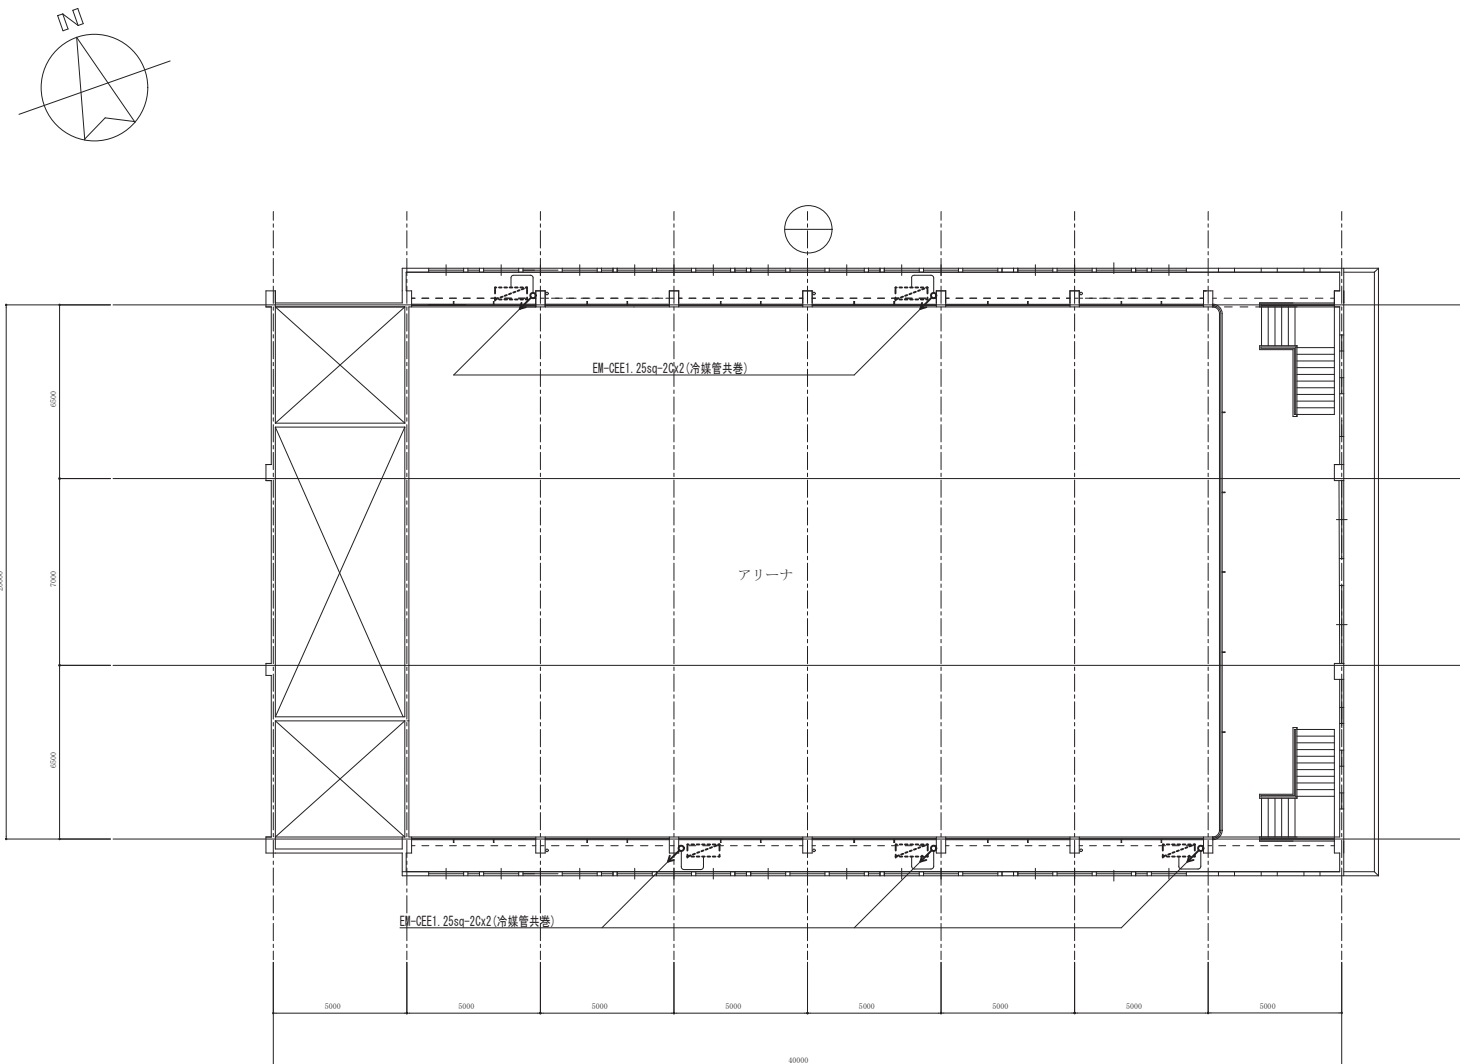

メンテナンスデッキ平面図 S=1/200

5. 一宮北中学校

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事			
図面名称・縮尺	空調計装設備メンテナンスデッキ平面図	1/200	図面番号	E-11
事業主	央 栗 市			

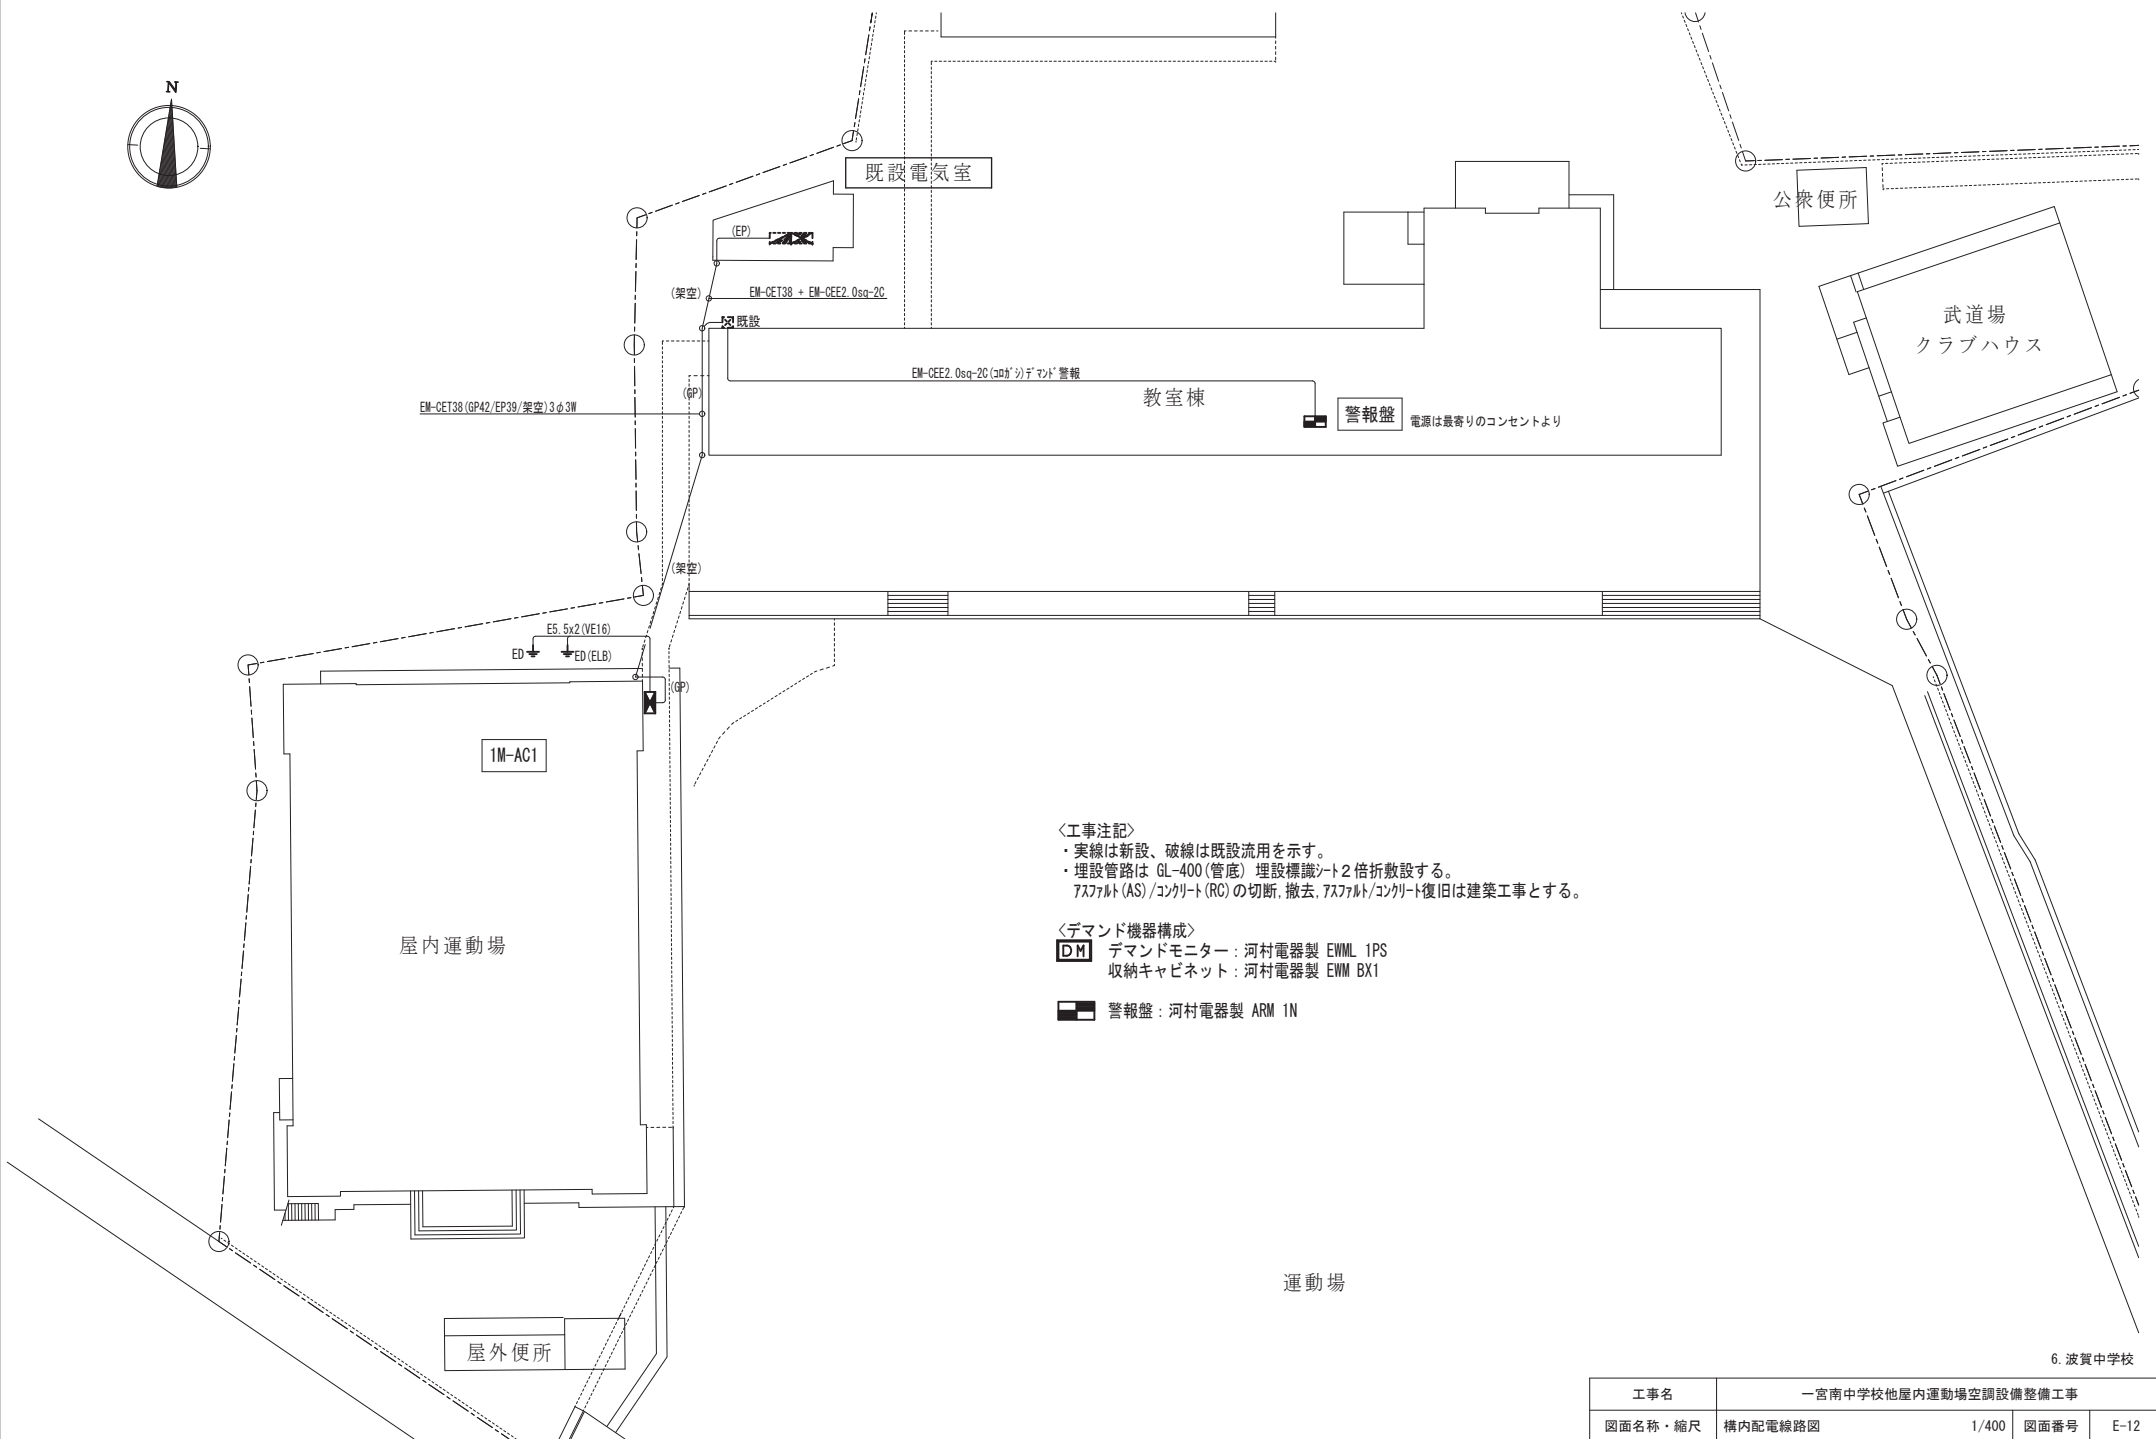

＜工事注記＞
・実線は新設、破線は既設流用を示す。
・埋設管路は GL-400 (管底) 埋設標識シート2倍折敷設する。
アスファルト (AS) /コンクリート (RC) の切断、撤去、アスファルト/コンクリート復旧は建築工事とする。

＜デマンド機器構成＞
DM デマンドモニター：河村電器製 EWM 1PS
収納キャビネット：河村電器製 EWM BX1


 警報盤：河村電器製 ARM 1N

6. 波賀中学校


工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事		
図面名称・縮尺	構内配電線路図	1/400	図面番号 E-12
事業主	栄 栗 市		

材質	SUS製	種別	屋外壁掛露出型	分岐回路					電源		容量	警報	遠隔	INV 対応	電線 sq	接地 sq/mm	制御 方式	負荷名称	
盤名称	主幹・結線			回路番号	種別	P	F	T	MC	相	電圧	[Kw]							
1M-AC1	38sq (3φ) 計6.08KW MCCB 3P3E 100AF/50AT			A	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
				B	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
◎ ED	◎ ELB																		

材質	SUS製	種別	屋外壁掛露出型	分岐回路					電源		容量	警報	遠隔	INV 対応	電線 sq	接地 sq/mm	制御 方式	負荷名称	
盤名称	主幹・結線			回路番号	種別	P	F	T	MC	相	電圧	[Kw]							
1M-AC2	22sq (3φ) × MCCB 3P3E 計9.12KW 100AF/60AT			C	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
				D	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
				E	ELCB	3	50	30		3	200	3.04			○	5.5	3.5	直結	室外機
					ELCB	3				3	200								
◎ ED	◎ ELB																		

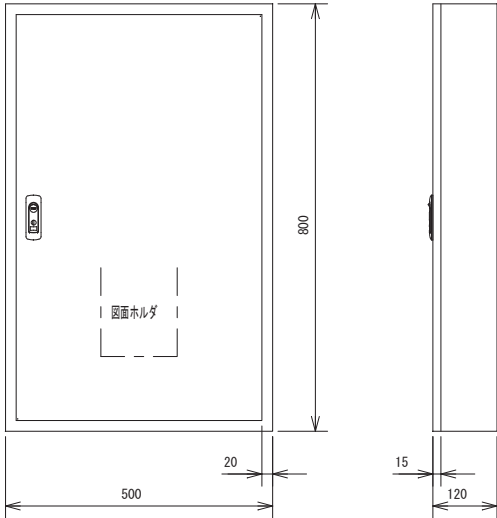


1M-AC1 参考姿図
製造者標準仕様

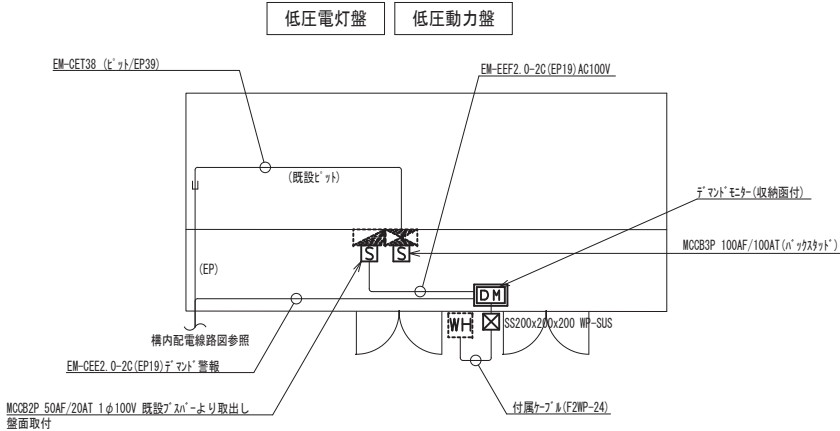

電気室詳細図 1/100

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事		
図面名称・縮尺	分電盤接続図・電気室詳細図	図面番号	E-13
事業主	央 栗 市		

6. 波賀中学校

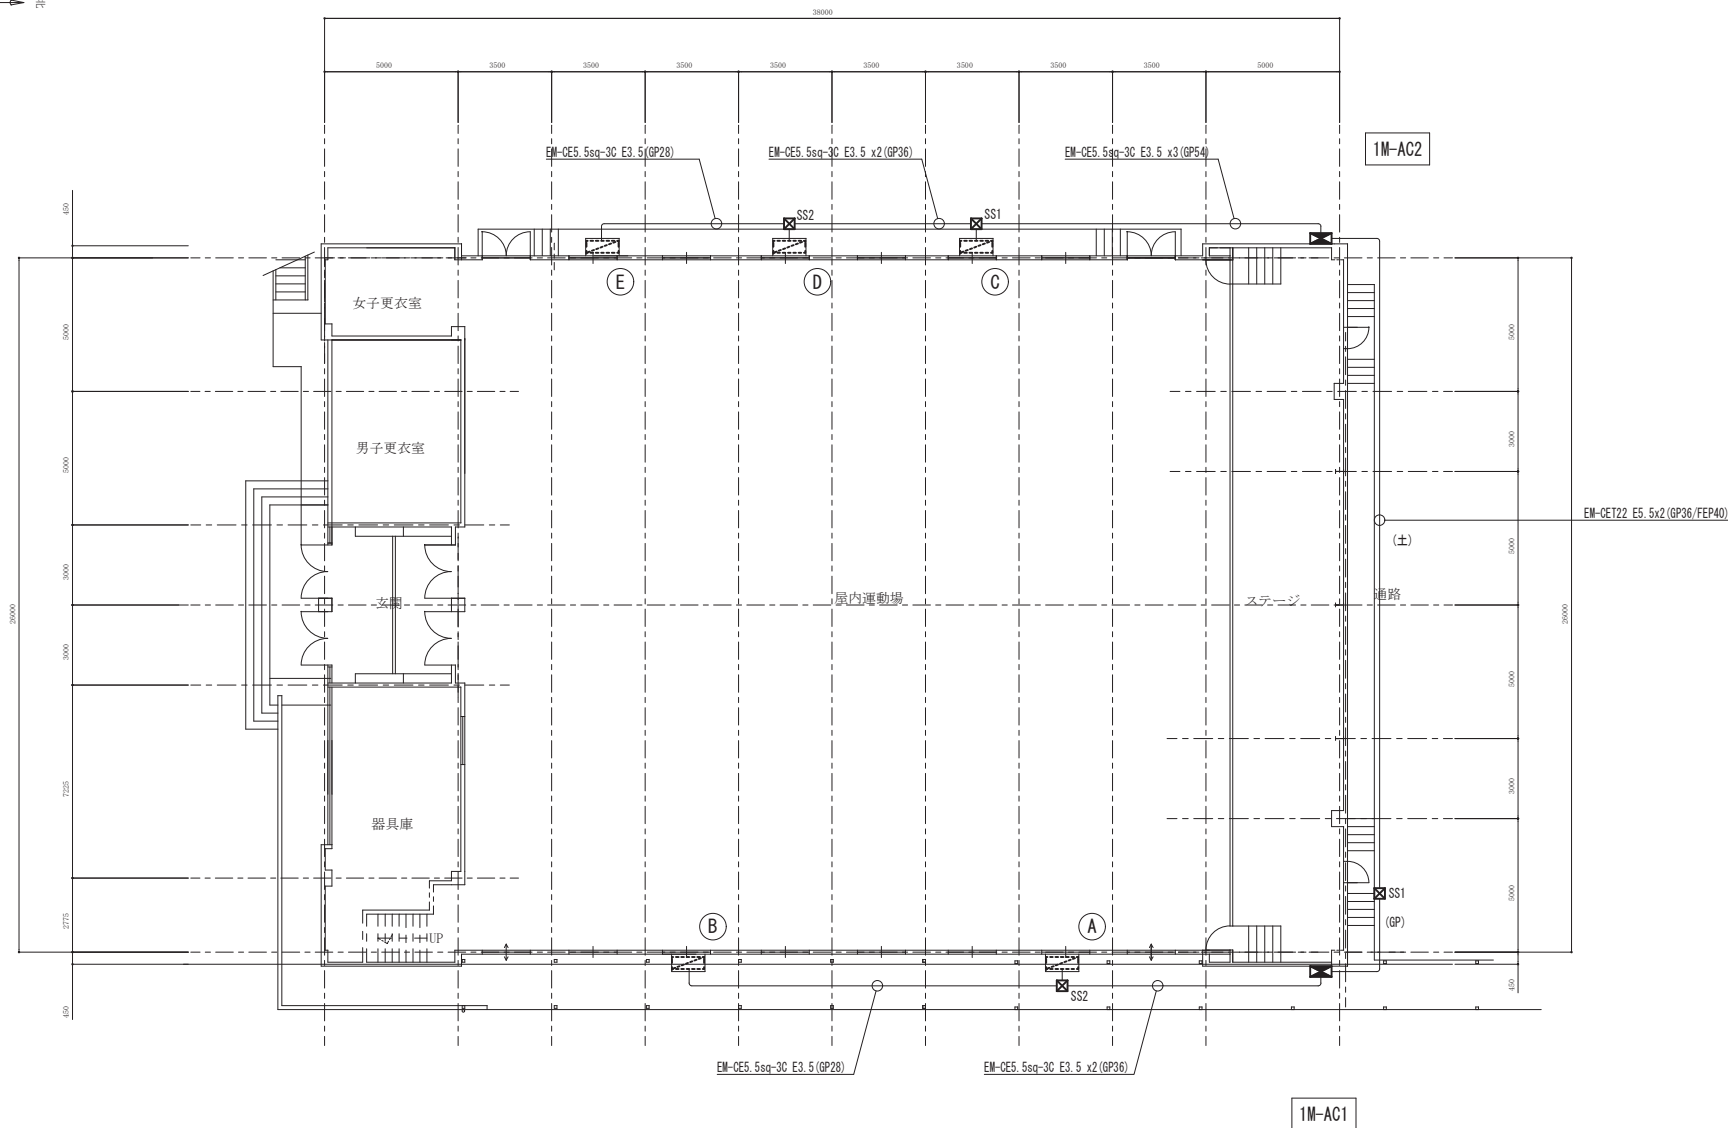


1階平面図 S=1/200

〈凡例〉
SS1 SS500x500x300 WP-SUS
SS2 SS300x300x300 WP-SUS

6. 波賀中学校


工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事			
図面名称・縮尺	動力設備 1階平面図	1/200	図面番号	E-14
事業主	央 栗 市			

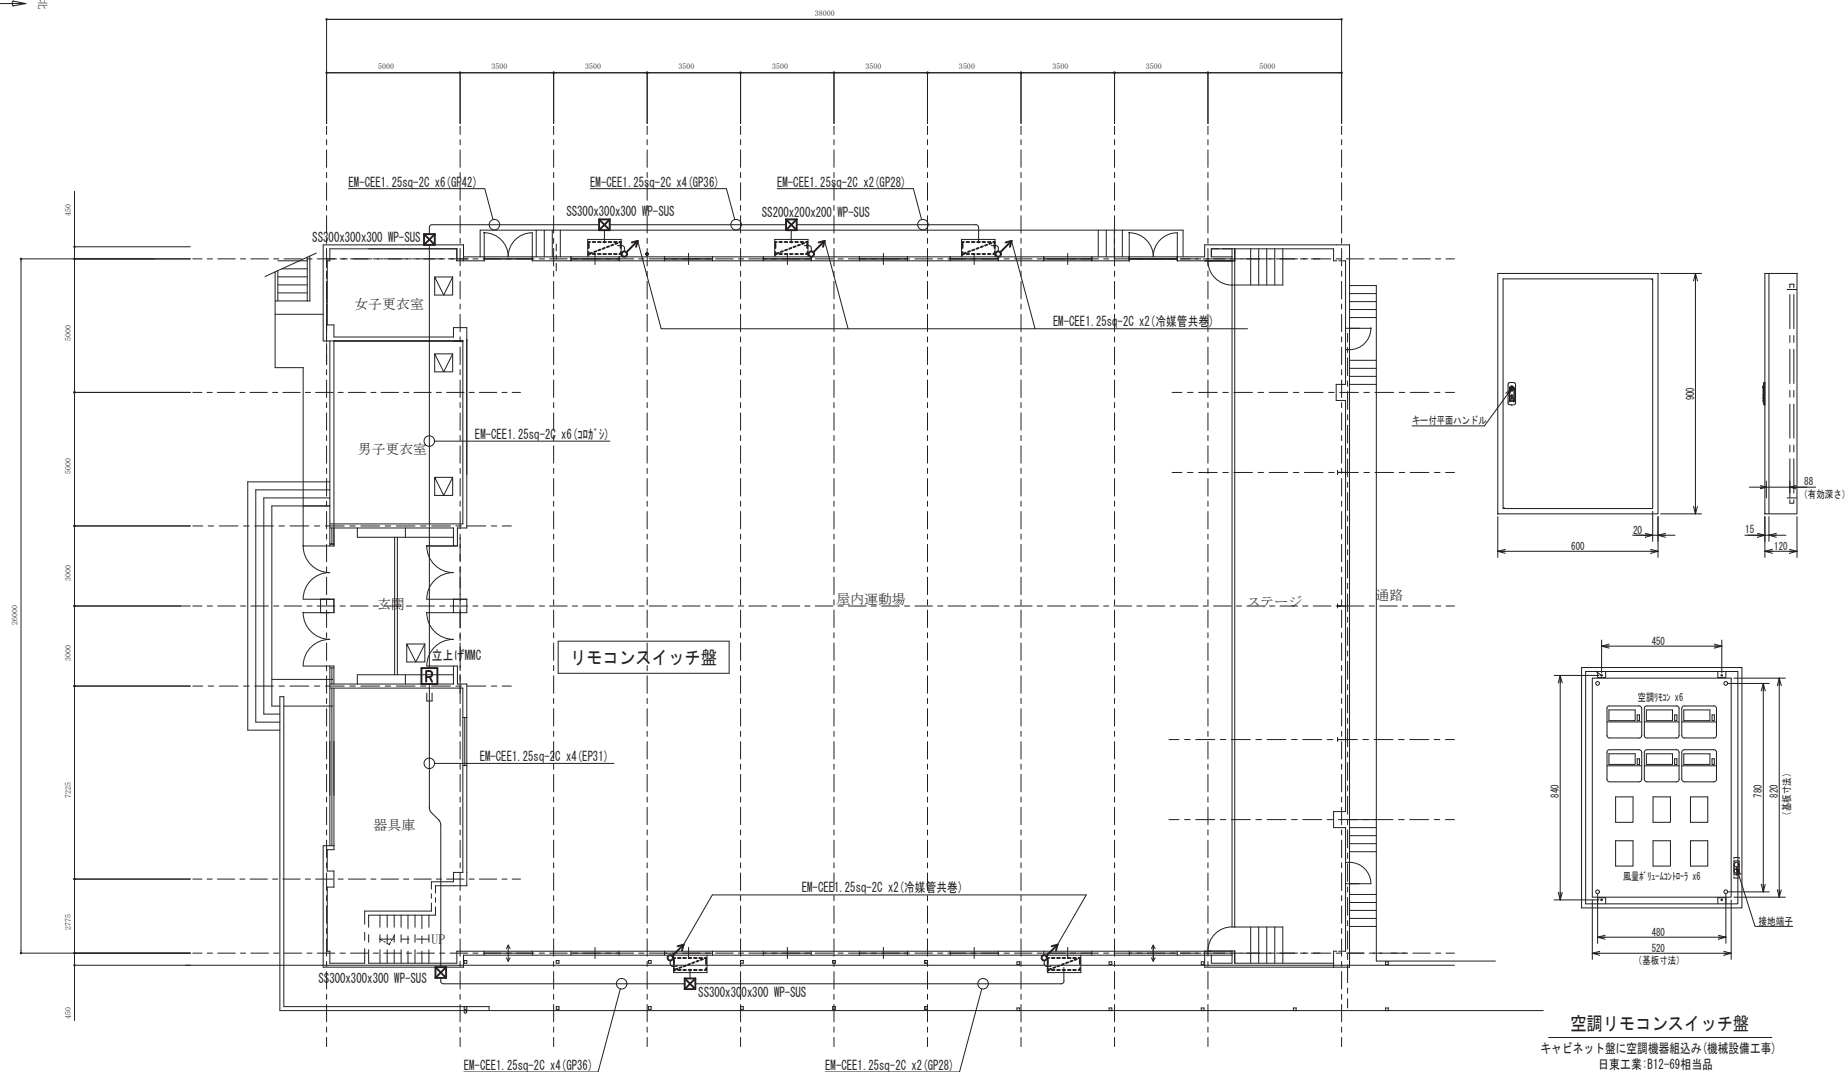


1階平面図 S=1/200

6. 波賀中学校

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事			
図面名称・縮尺	空調計装設備 1 階平面図	1/200	図面番号	E-15
事業主	央 栗 市			

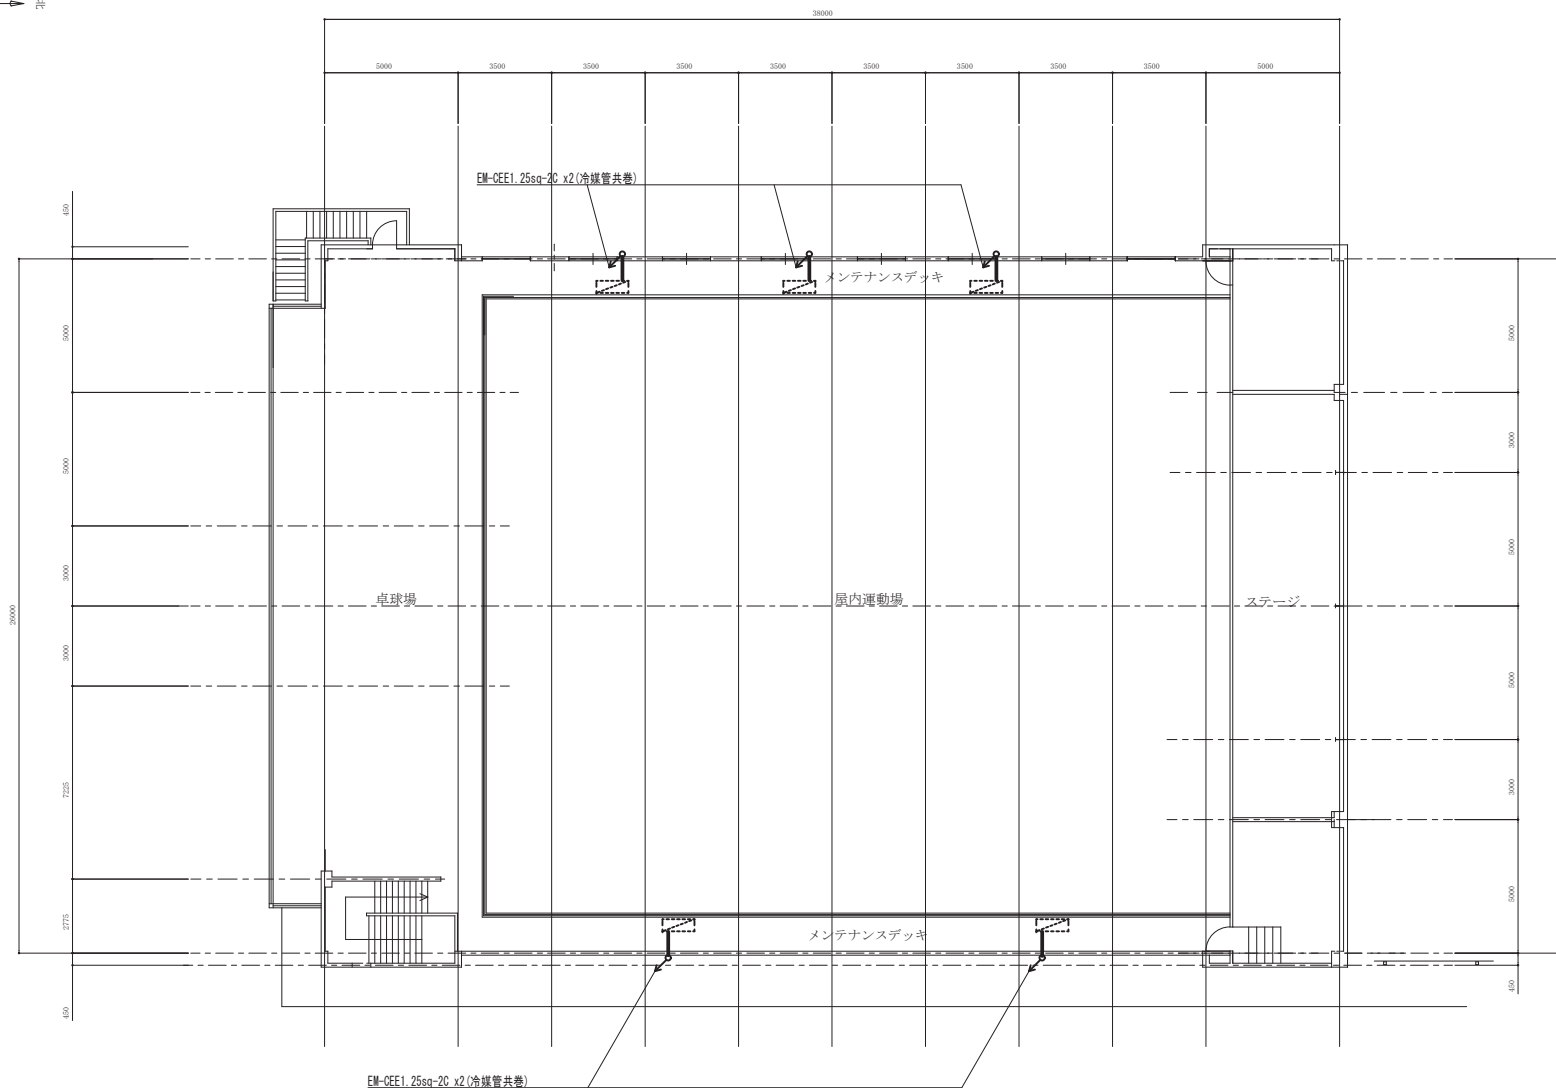

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事			
図面名称・縮尺	空調計装設備メンテナンスバリエーション平面図	1/200	図面番号	E-16
事業主	中央市			

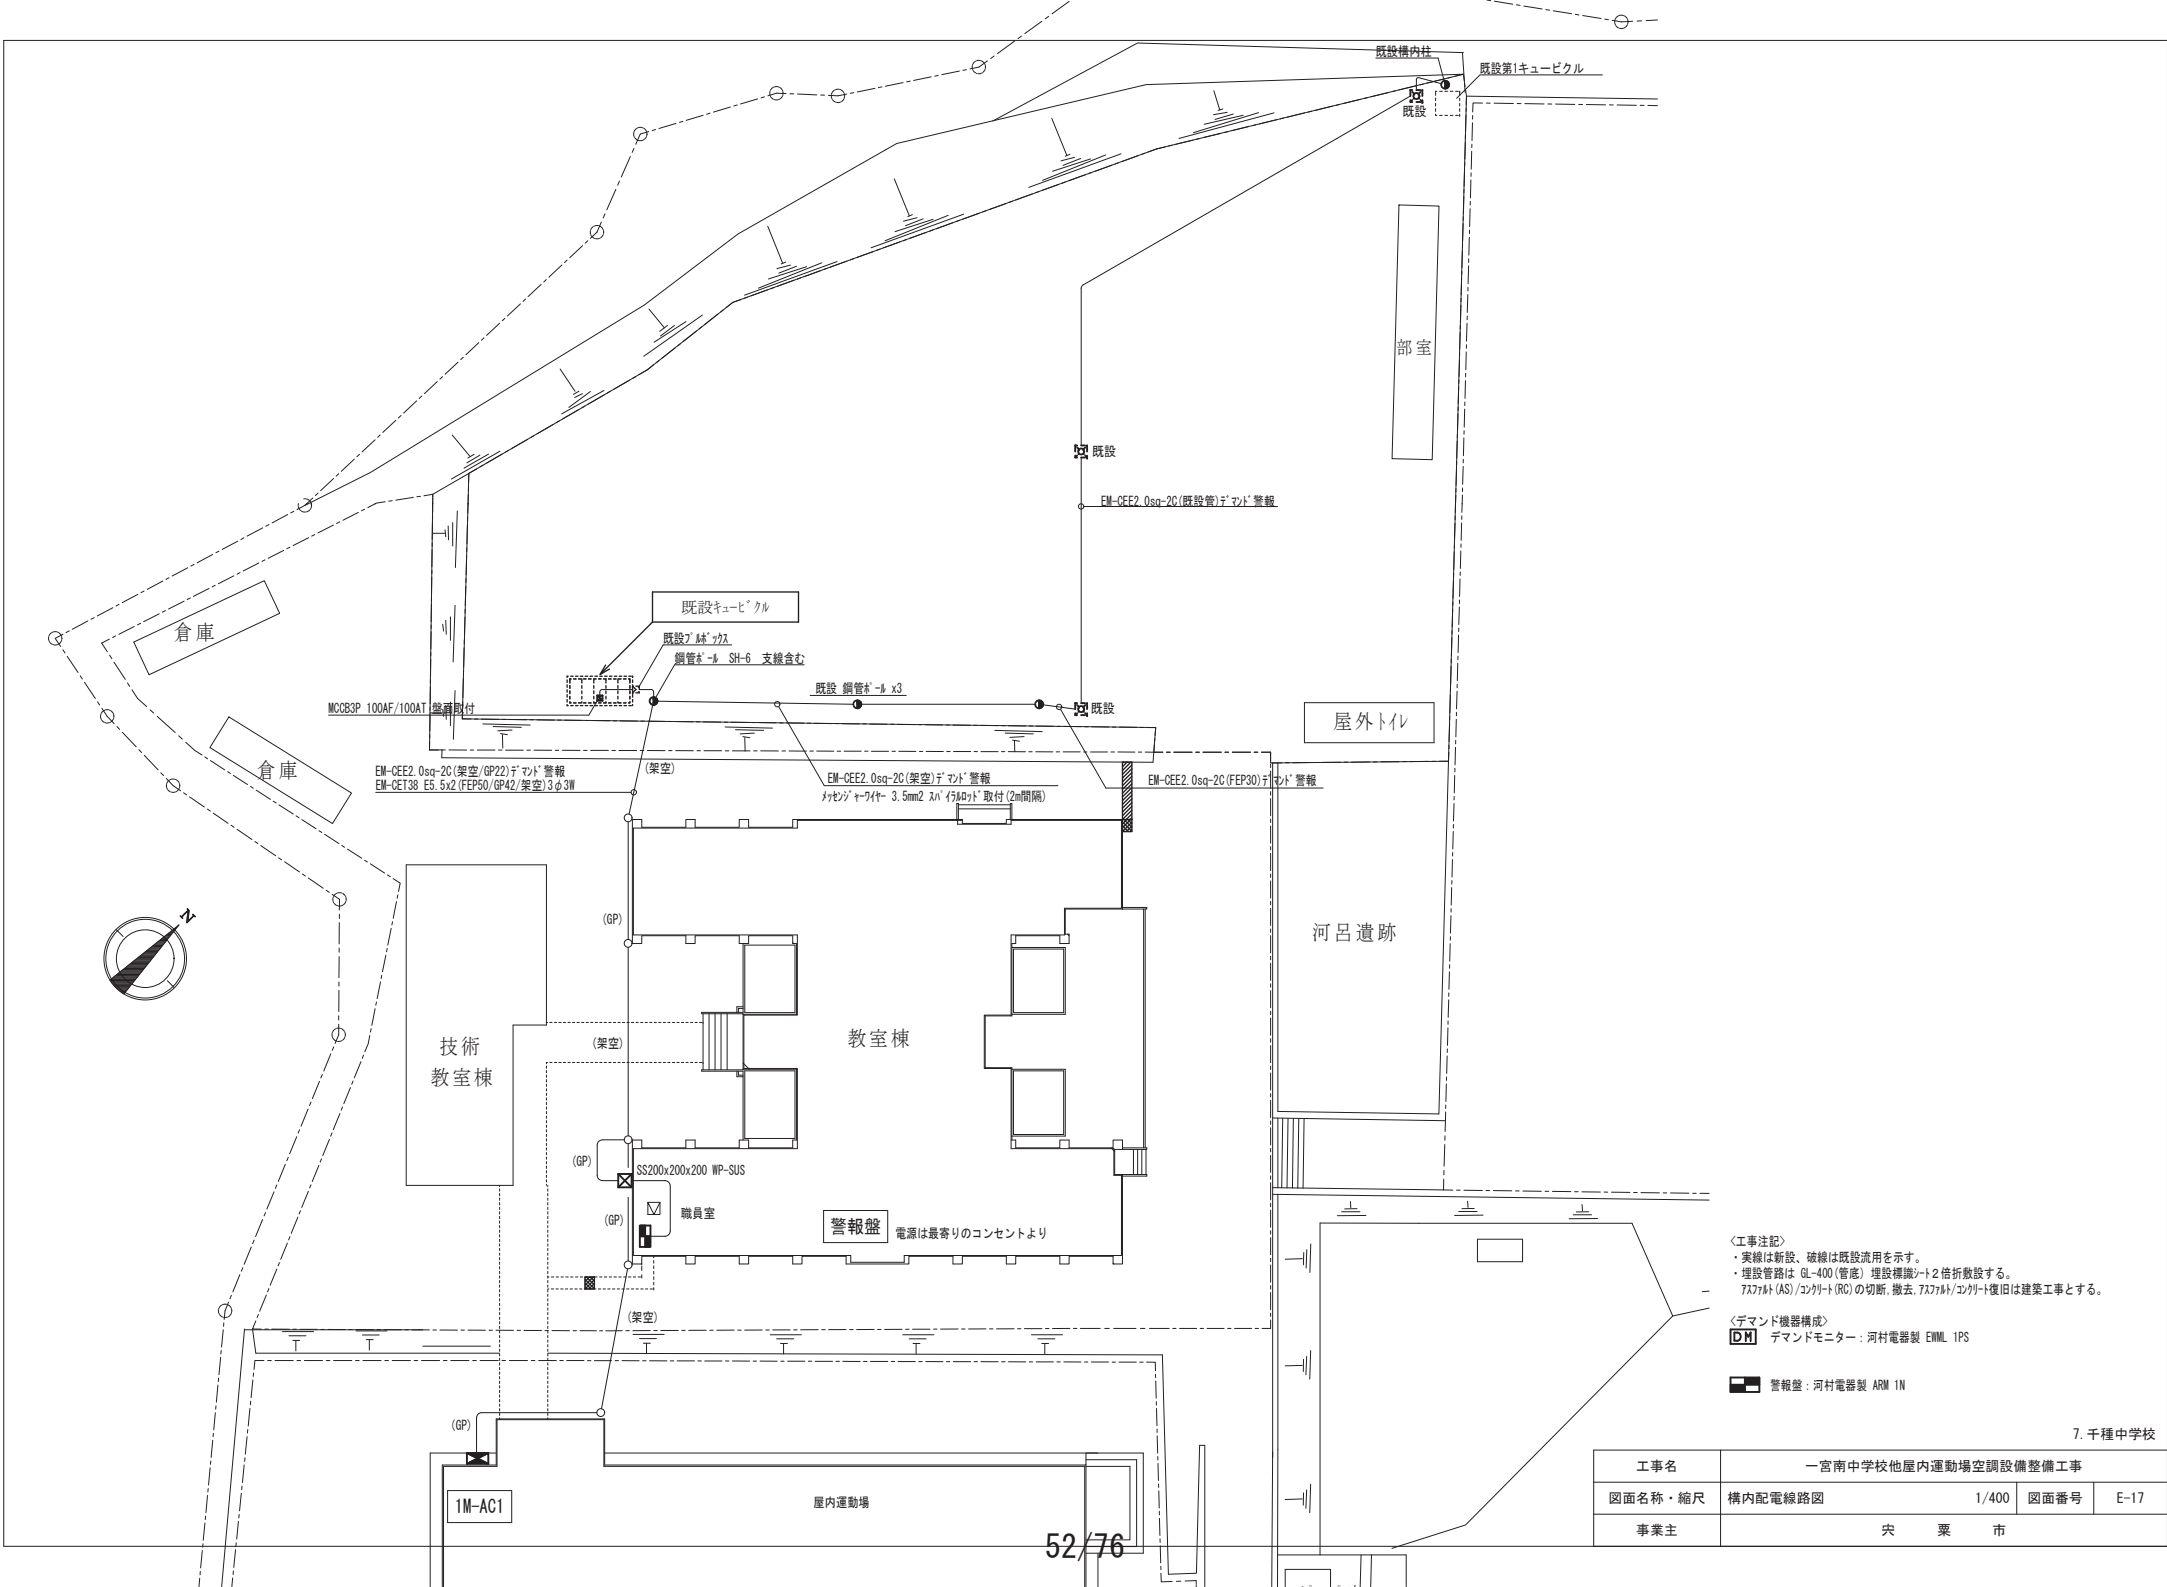

〈工事注記〉
・実線は新設、破線は既設流用を示す。
・埋設管路は GL-400 (管底) 埋設標識シート2倍折敷設する。
7A7A7A (AS) / コンクリート (RC) の切断、撤去、7A7A7A / コンクリート復旧は建築工事とする。

〈デマンド機器構成〉
DM デマンドモニター：河村電器製 ENML 1PS

AP 警報盤：河村電器製 ARM 1N

7. 千種中学校


工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事			
図面名称・縮尺	構内配電線路図	1/400	図面番号	E-17
事業主	栄 栗 市			

1M-AC1 38sq (3φ) X
MCCB 3P3E
100AF/60AT
計9.12KW

1M-AC2 22sq 3φ MCCB 3P3E
100AF/60AT
計9.12KW



製造者標準仕様

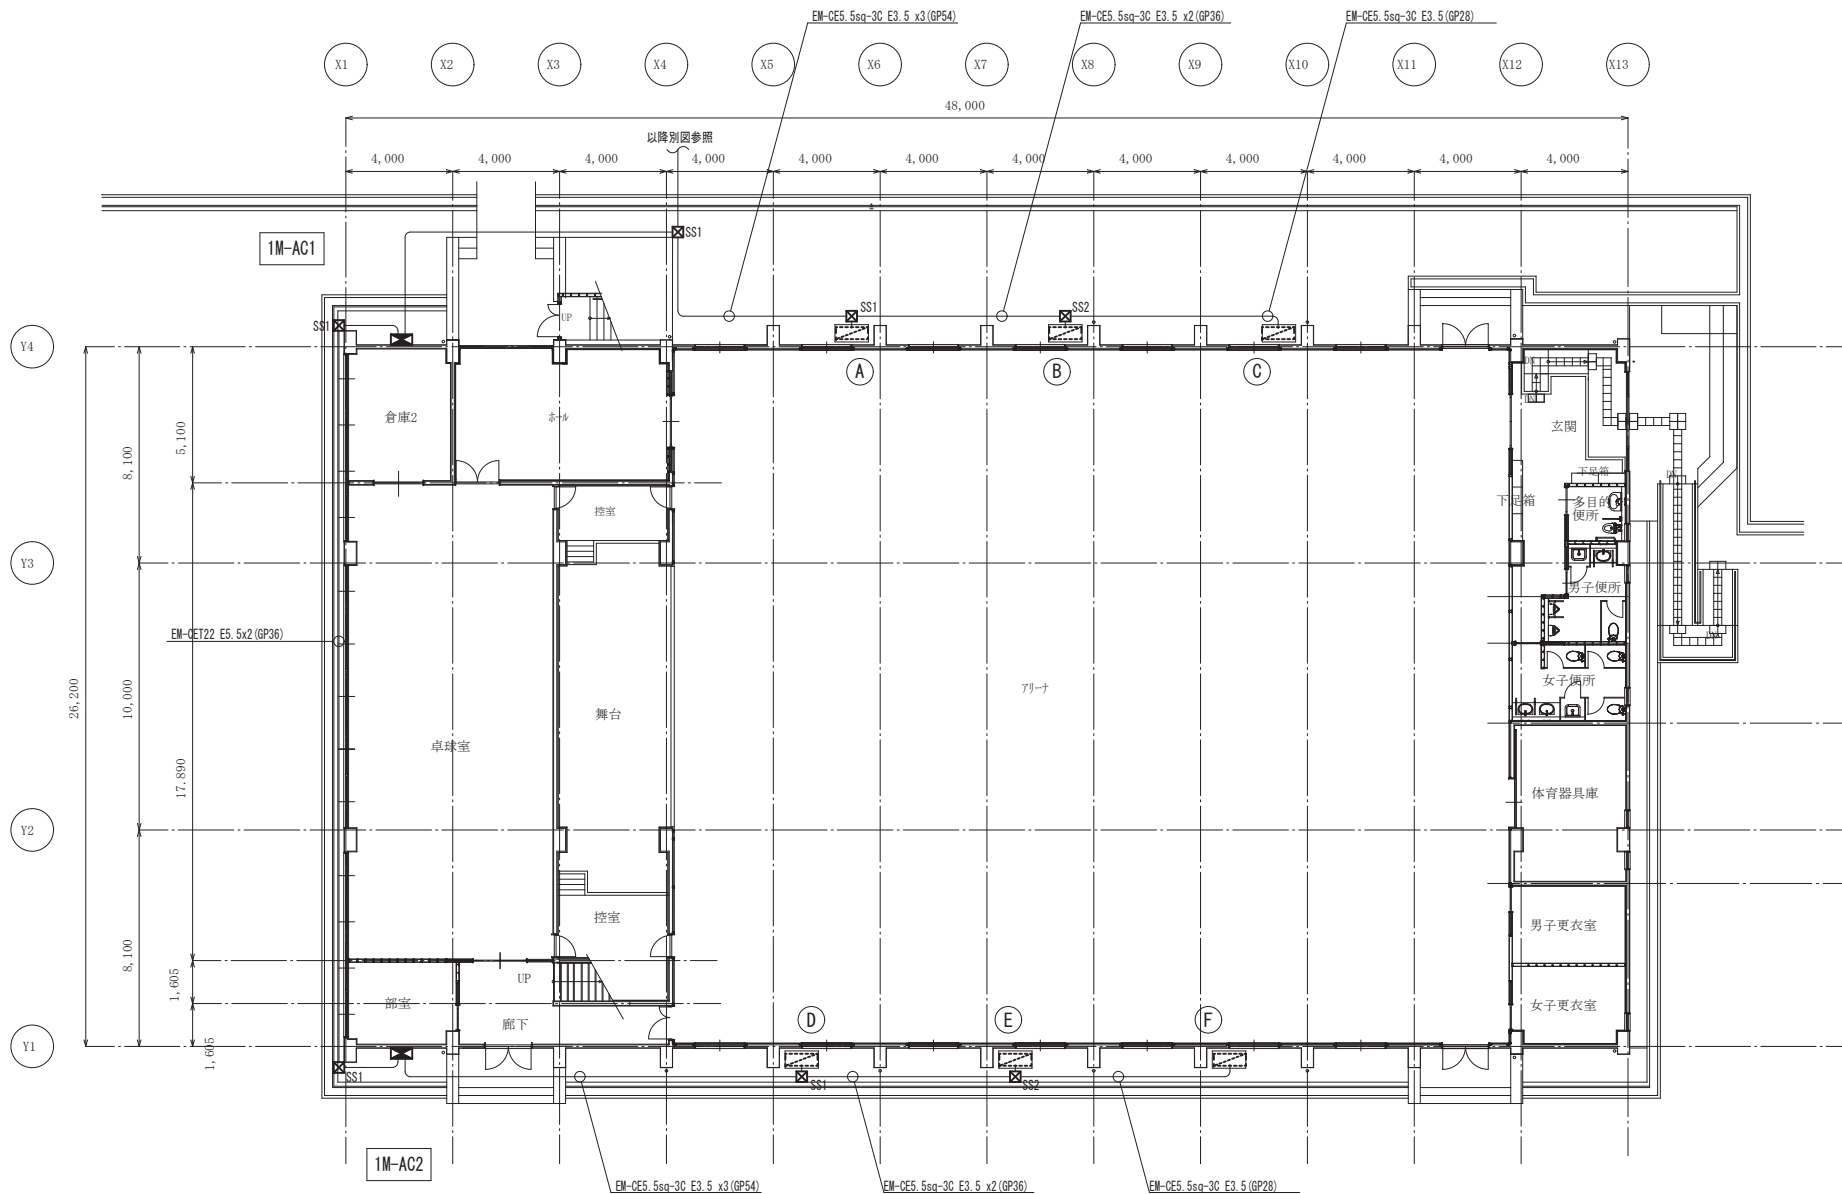


＜凡例＞
SS1 SS500x500x300 WP-SUS
SS2 SS300x300x300 WP-SUS

1階平面図 S=1/200

7. 千種中学校

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事		
図面名称・縮尺	動力設備 1 階平面図	1/200	図面番号 E-19
事業主	栄 栗 市		

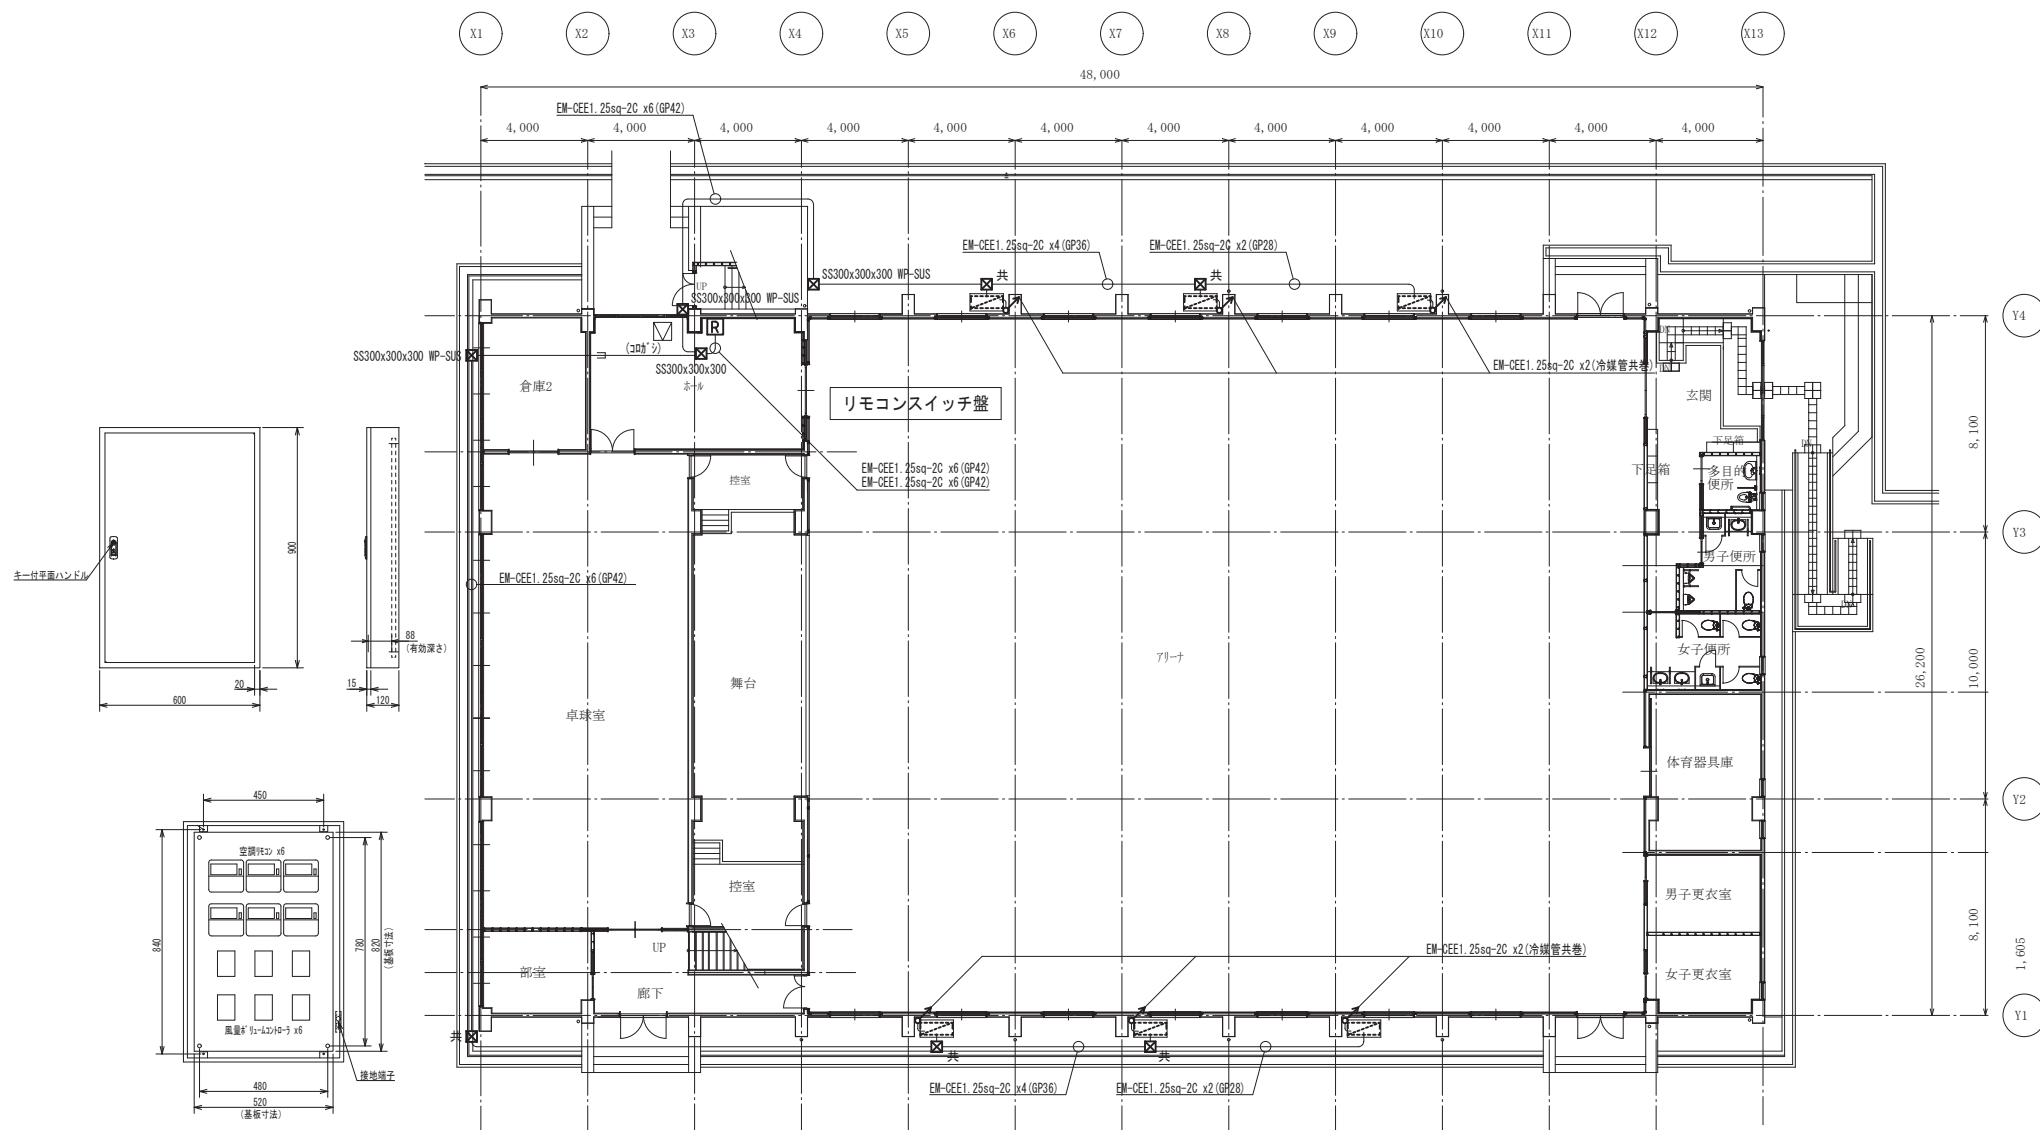


空調リモコンスイッチ盤

キャビネット壁に空調機器組込み(機械設備工事)
日東工業:812-69相当品

1階平面図 S=1/200

7. 千種中学校

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事		
図面名称・縮尺	空調計装設備 1 階平面図	1/200	図面番号 E-20
事業主	栄 栗 市		

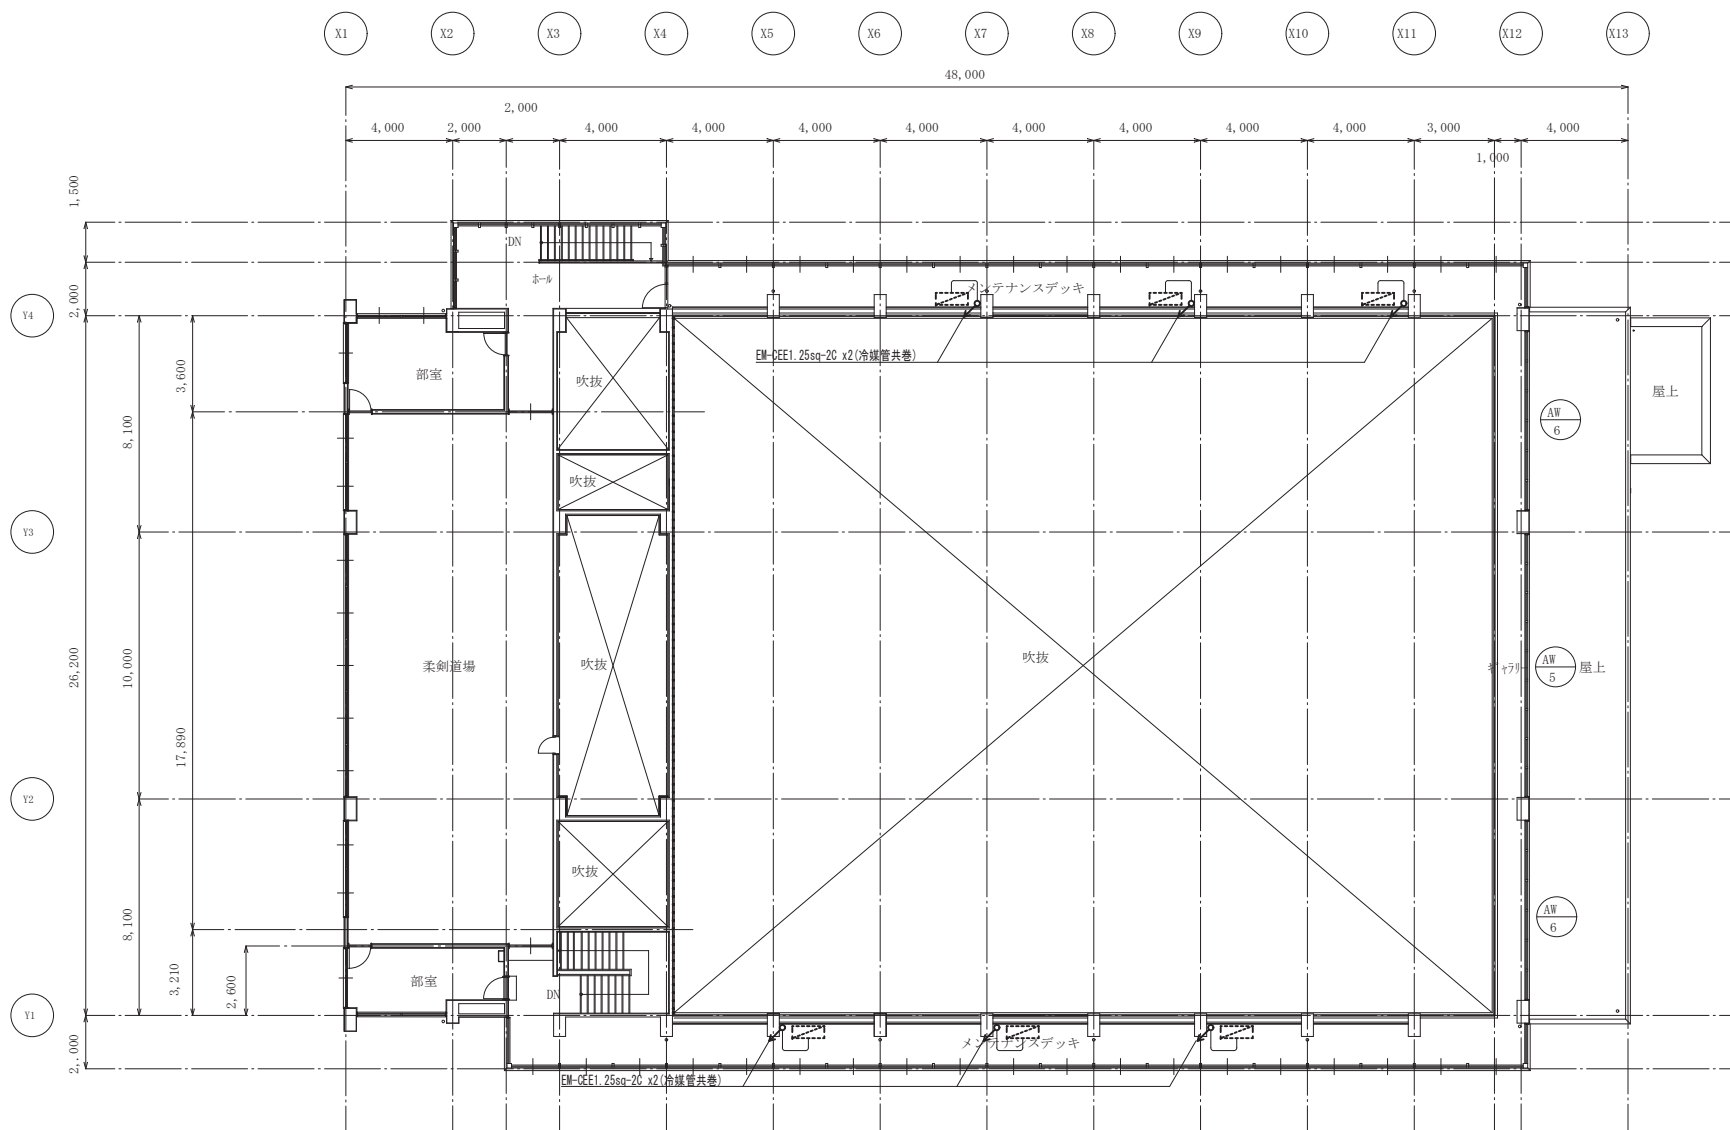

メンテナンスデッキ平面図 S=1/200

7. 千種中学校

工事名	一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事		
図面名称・縮尺	空調計装設備メンテナンスデッキ平面図	1/200	図面番号 E-21
事業主	栄 栗 市		